



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA		HẠNG MỤC SCL: THAY THẾ CÁC DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2, 131-08 TBA 110KV TỈNH GIA	
PHÓ GIÁM ĐỐC	LÊ THANH BÌNH	SƠ ĐỒ NHẬT THỨ TBA 110KV TỈNH GIA	
TP. KỸ THUẬT	NGÔ VĂN HẢI		
VỀ	LÊ KHÁC LÊ		
		09/2024	E9.I3-TBA110kV - TG - 01

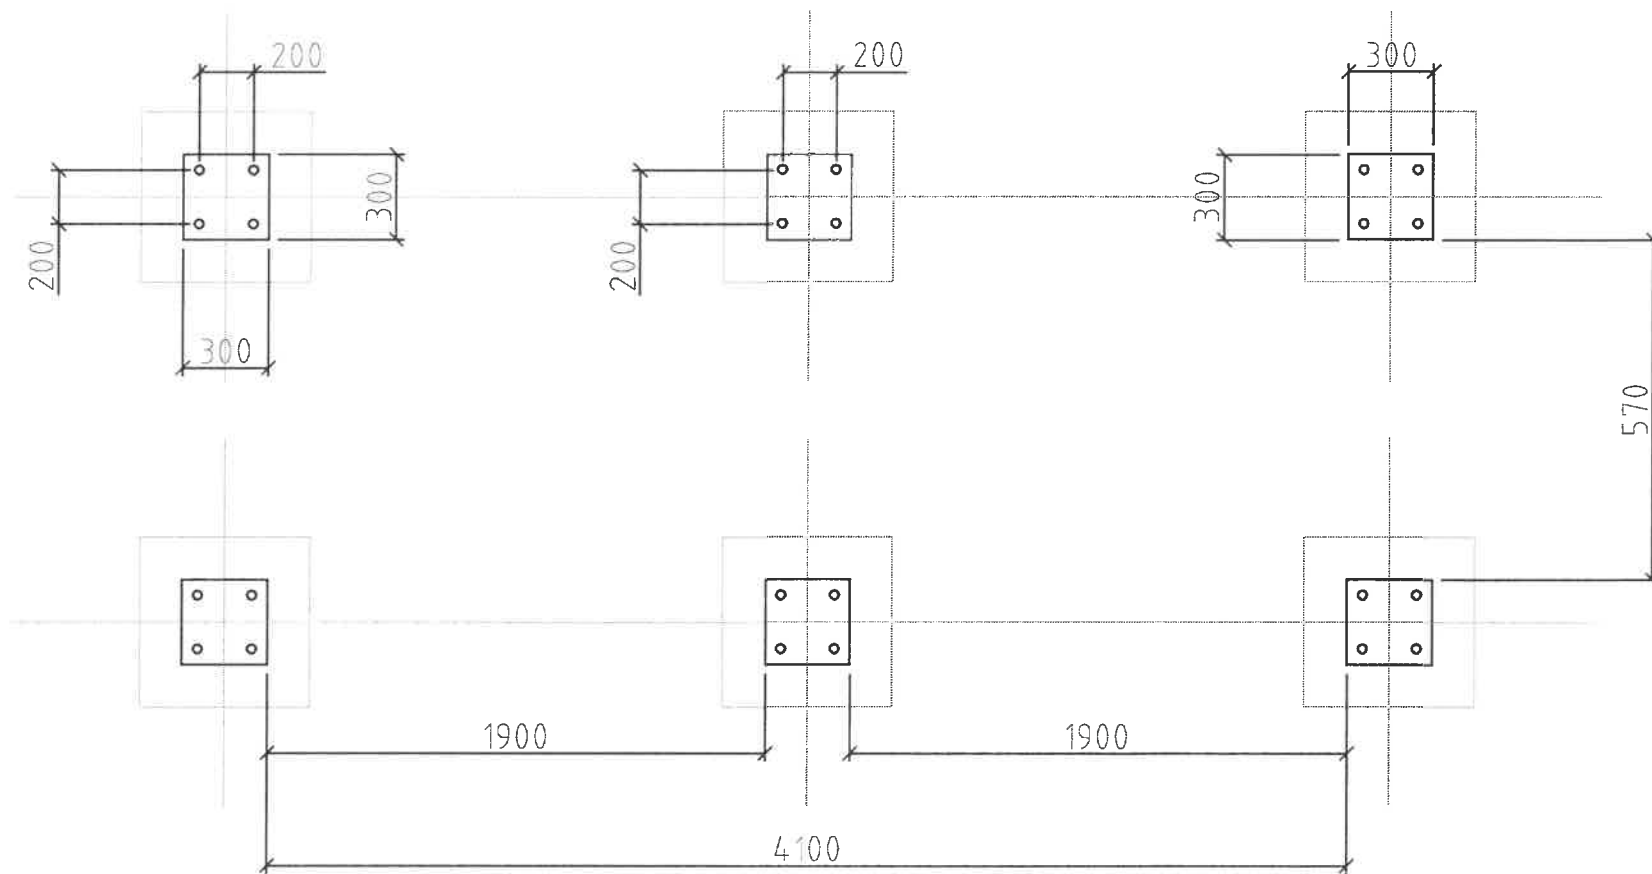

MẶT BẰNG MÓNG DCL 110KV

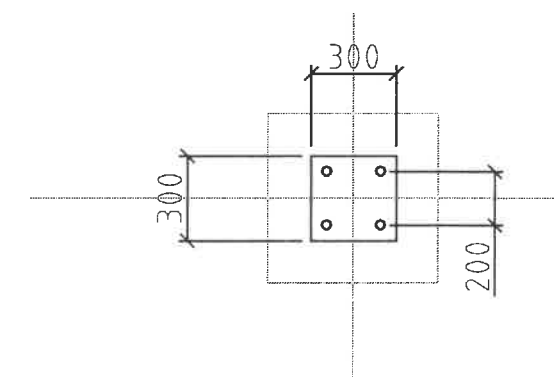

MẶT BẰNG MÓNG DTT 131-08

Sử dụng lại móng các DCL hiện trạng

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA		HẠNG MỤC SCL: THAY THẾ CÁC DCL 171-1, 171-7, 172-2, 172-7, 112-1, 112-2, 131-08 TBA 110KV TỈNH GIA	
PHÓ GIÁM ĐỐC	LÊ THANH BÌNH	MẶT BẰNG MÓNG DCL 110KV VÀ DTT 131-08 TBA 110KV TỈNH GIA	
TP. KỸ THUẬT	NGÔ VĂN HẢI		
VẼ	LÊ KHẮC LÊ	09/2024	E9.13-TBA110kV - TG - 03