



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ VINH PHƯỚC		Hạng mục : Sửa chữa hệ thống nguồn điện một chiều trạm 110kV Vĩnh Tường	
Giám đốc	Lưu Quang Đạo	SƠ ĐỒ NHẬT THỦ TRẠM E25.5	
Kiểm tra	Nguyễn Bá Tiến		
Người lập	Bùi Thế Thọ		
	BVTC	BV:	Năm 2025

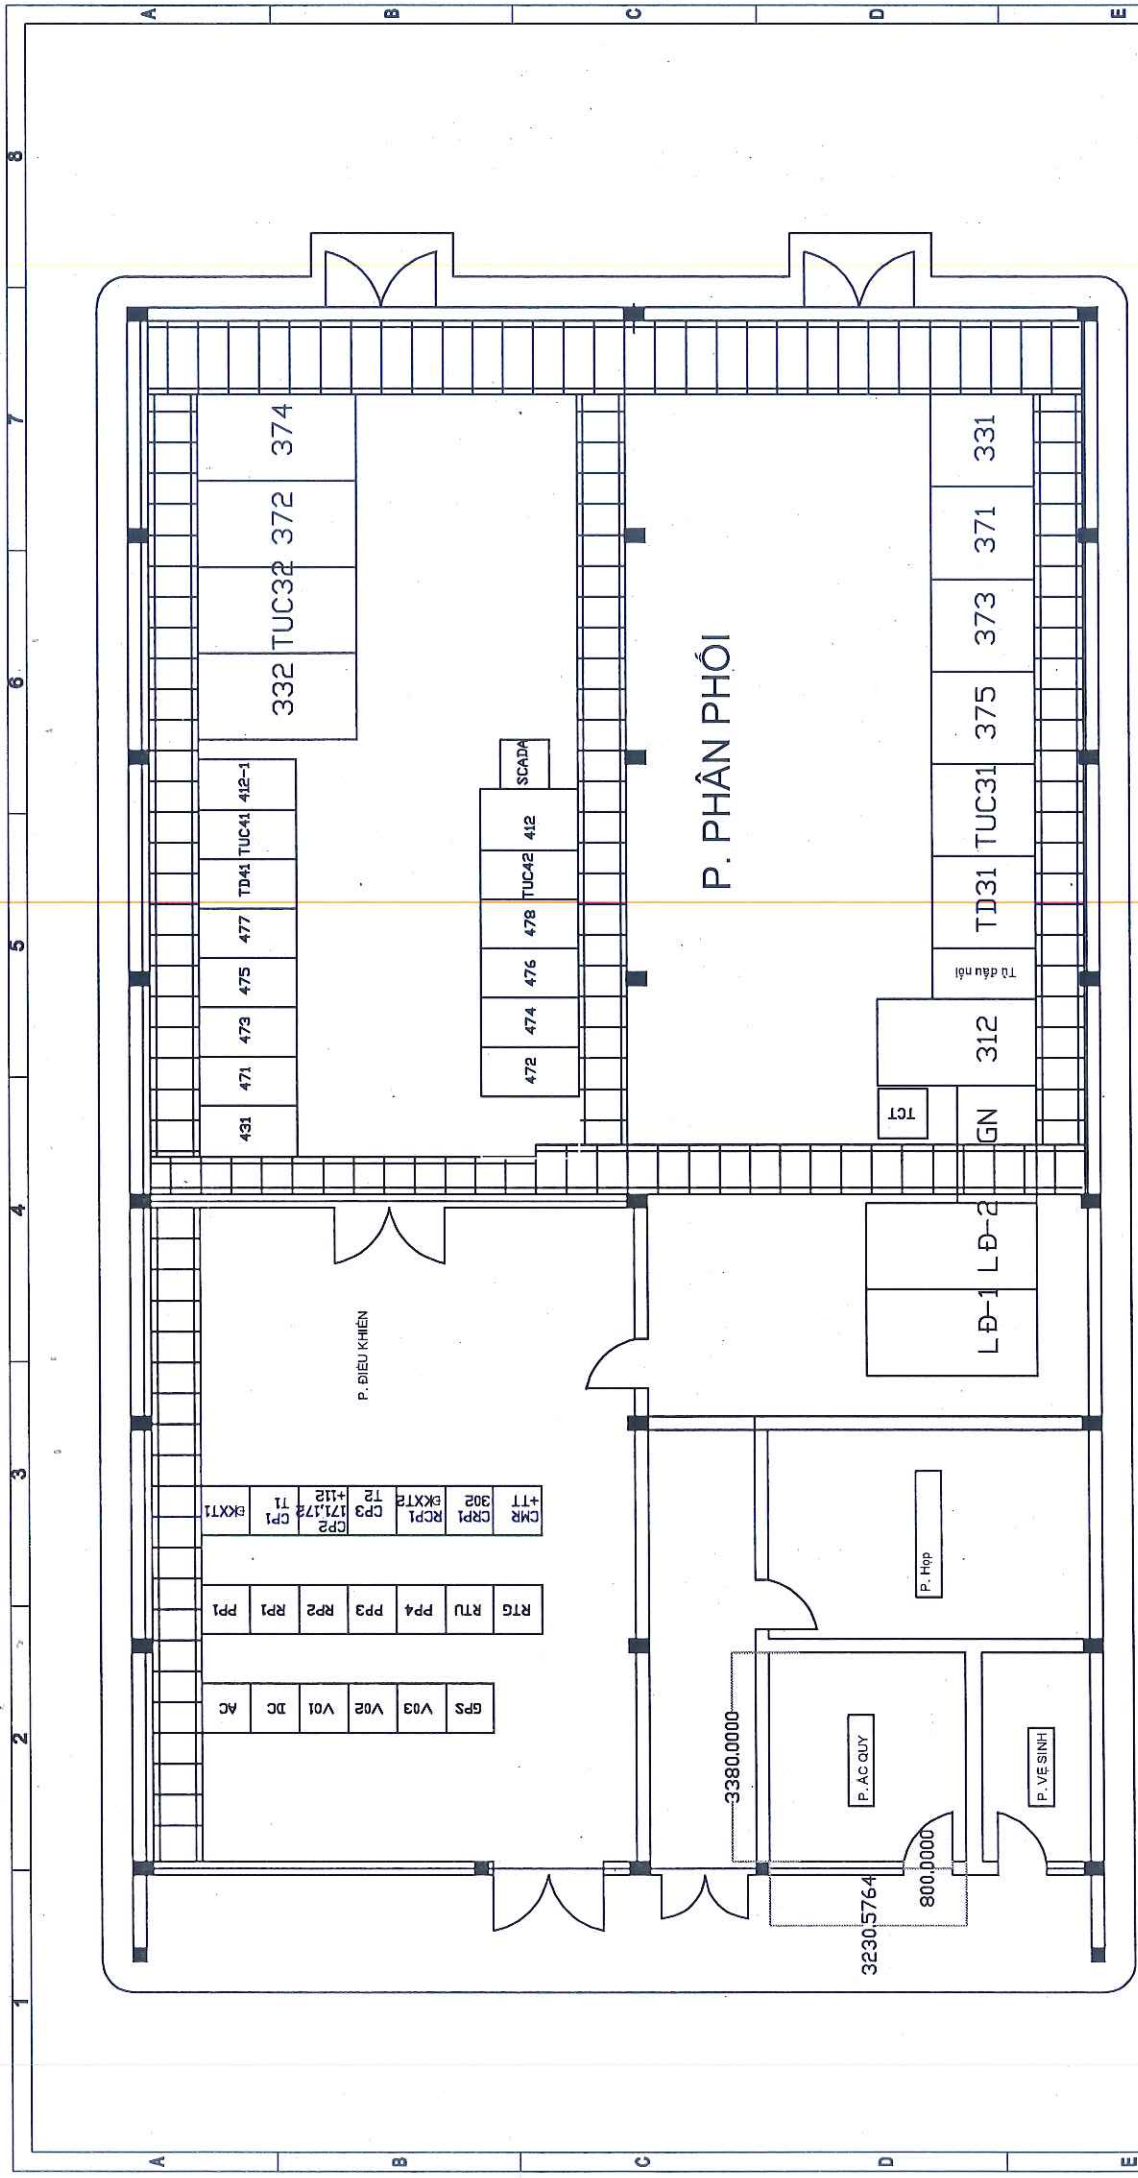


HẠNG MỤC SCL: Sửa chữa hệ thống nguồn điện một chiều trạm 110kV Vinh Tường	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THÉ PHÚ THỌ	
Chức năng	Hệ vận hành PHÚ THỌ
P. Giám đốc	Vũ Tiến Dũng
TP. KTAT	Ma Vĩnh Phú
Vẽ	Bùi Thế Thọ
Bản vẽ Nhà Điều Khiển Phân Phối	
BV số:	2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ	
THẨM ĐỊNH	
Theo văn bản số: /	
Ngày: tháng năm 20	
Ký tên:	Đinh

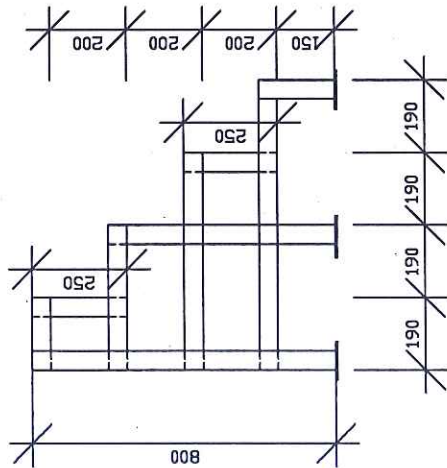

Bảng vật tư					
Tên vật tư	Đơn vị	Chiều dài	Số lượng	Tổng	Khối lượng (kg)
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,8	4	3,2	23,584
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,18	4	0,72	5,3064
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,2	4	0,8	5,896
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,36	4	1,44	10,6128
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,54	4	2,16	15,9192
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,72	4	2,88	21,2256
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,25	8	2	14,74
Thanh đỡ giá gác quy L70x70x7	m	0,6	4	2,4	17,688
Thanh đỡ giá gác quy L50x50x5	m	3,375	8	27	144,99
Bản mã 150x150	cái	150x150	12	12	9,00
Tổng					268,962

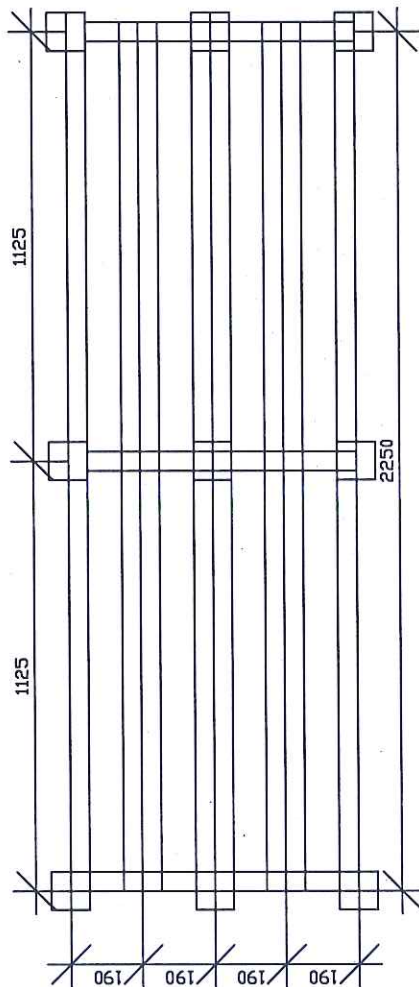

GHI CHÙ

- Hệ thống ac quy được liên kết với nhau bằng phương pháp hàn, ghép nối bulong
- Hệ thống ac quy kê cách tường 100 mm
- Giá đỡ ac quy có thể thay đổi phù hợp với chủng loại, kích thước của hệ thống ac quy mới.

- Hệ thống ac quy kê cách tường 100 mm

- Giá đỡ ac quy có thể thay đổi phù hợp với chủng loại, kích thước của hệ thống ắc quy mới.

- Toàn bộ các chi tiết của giá đỡ ac quy phải được làm sạch trước khi mạ kẽm nhúng nóng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ


THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: /

Ngày: tháng năm 20.....

Ký tên: *Phạm*

	Họ và tên	Phạm Văn Tuấn
Chức năng		Vũ Tiến Dũng
P. Giám đốc		Mã Vĩnh Phú
TP. KTAT		Bùi Thế Thọ
Vẽ		

		HẠNG MỨC SCL: Sửa chữa hệ thống nguồn điện một chiều trạm 110kV Vĩnh Tường	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ PHÚ THỌ	BẢN VẼ GIÁ ĐỒ ẮC QUY		
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ PHỤ THO	Họ và tên: <u>Chữ ký</u>	BV số:	2025
Chức năng:	Vũ Tiến Đông	Ma Vĩnh Phú	Bùi Thế Thọ
P. Giám đốc:	TP. KTAT	Vẽ	7

HẠNG MỤC SCL:
Sửa chữa hệ thống nguồn điện một chiều trạm 110kV Vĩnh Tường

BẢN VẼ GIÁ ĐỒ ẮC QUY

BV số: 2025