
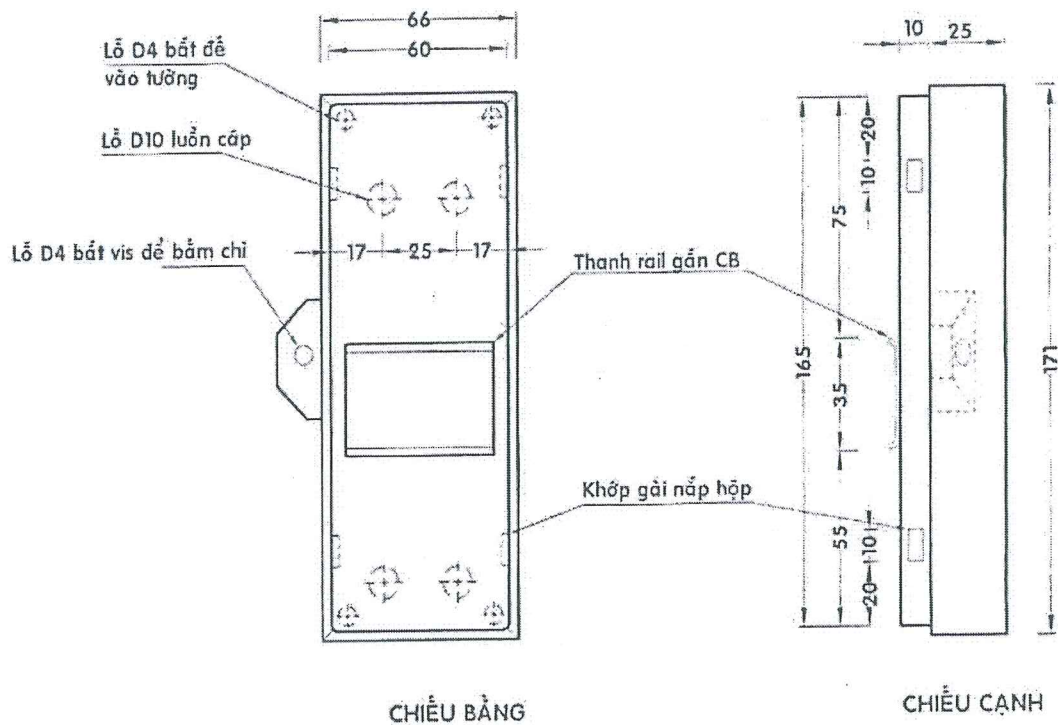
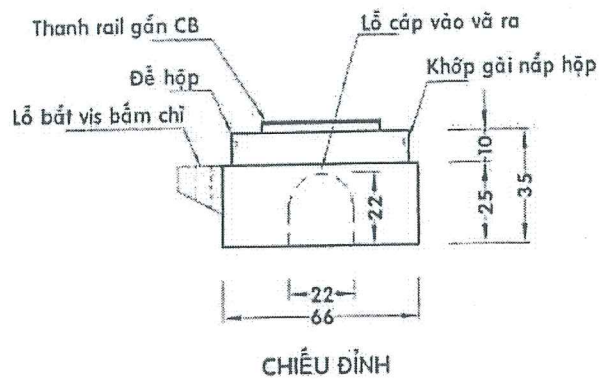



CHI TIẾT CÁCH NIÊM CHỈ XEM TRANG 6


NỘI DUNG	THÔNG SỐ
VẬT LIỆU	Nhựa hoặc Composite
ĐỘ DÀY	mín 3mm

 <div>CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG DIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T. A. HỒ CHÍ MINH</div>		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ			
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘ CB HẠ THẾ 1 PHA			
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM				
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BỤY	TỜ SỐ: 1/6	TCTT	NGÀY: 7/2014	
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ	MDK - 00 - 02	TỶ LỆ	




ĐỀ HỘP

	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THẾ 1 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM	TỜ SỐ: 2/6	TCIT	NGÀY: 7/2014
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BỤY	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 02	TỶ LỆ 1/2
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG			

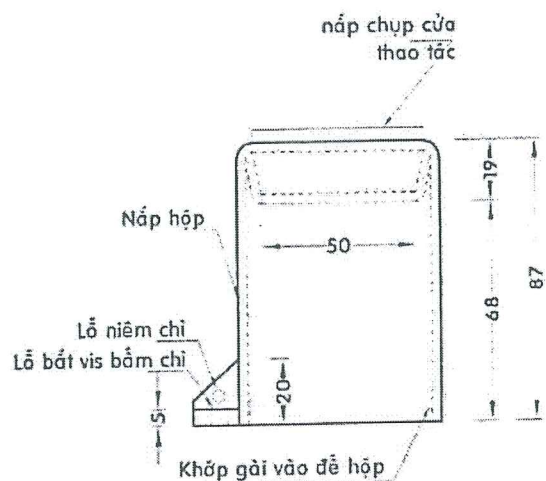


CHIỀU ĐỈNH

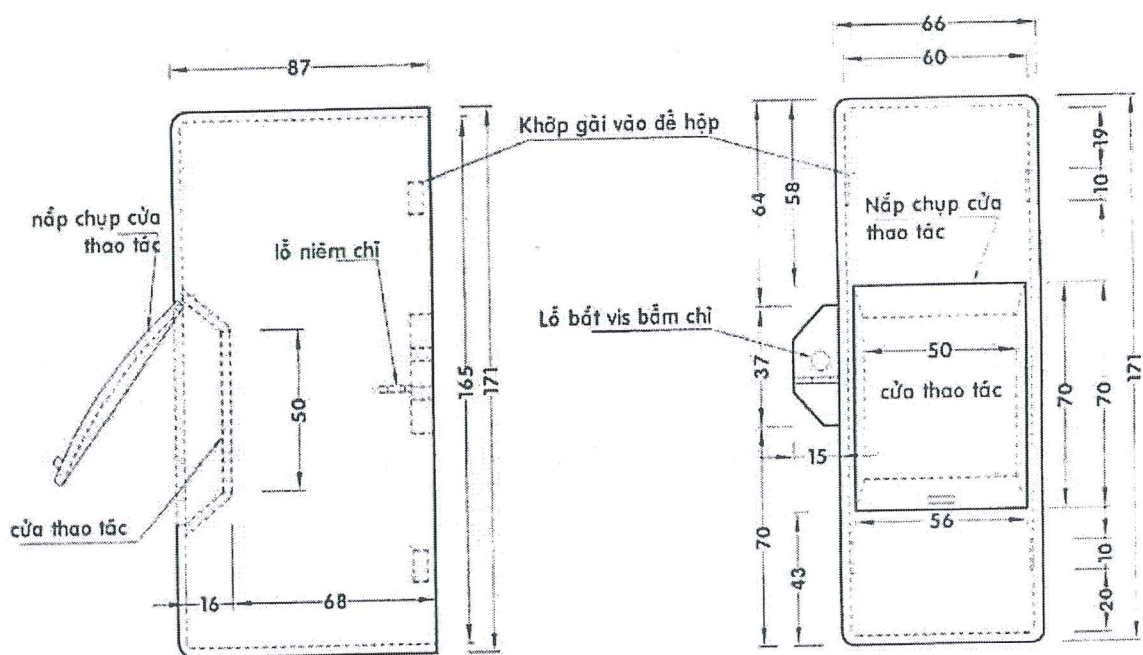


CHIỀU CẠNH

CHIỀU BẰNG


NẮP HỘP

 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/10/2014		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THẾ 1 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM			
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BỤY	TỜ SỐ: 3/6	TCTT	NGÀY: 7/2014
VỀ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 02	TỶ LỆ: 1/2

Handwritten signature and date: 7/2014

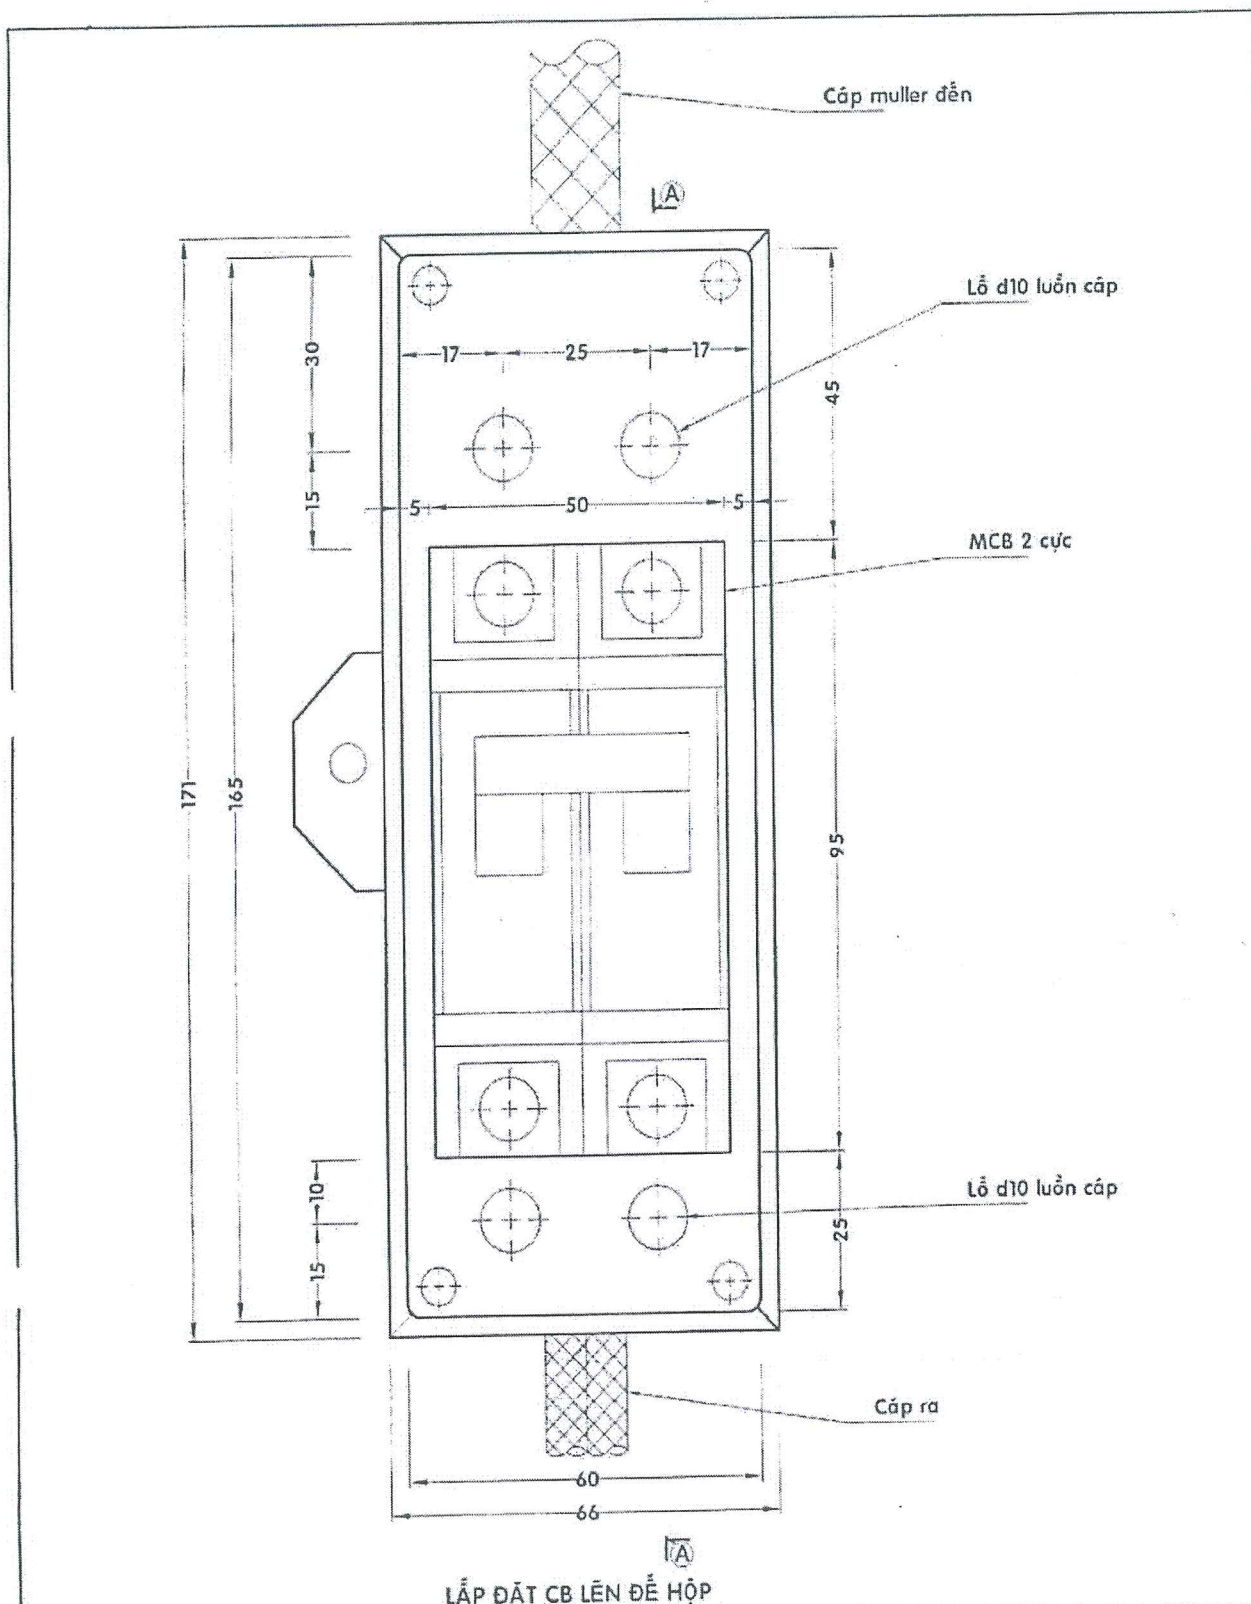


CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THẾ 1 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM			
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BỤY	TỜ SỐ: 4/6	TCTT	NGÀY: 7/2014
VỀ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 02	TỶ LỆ: 1/1

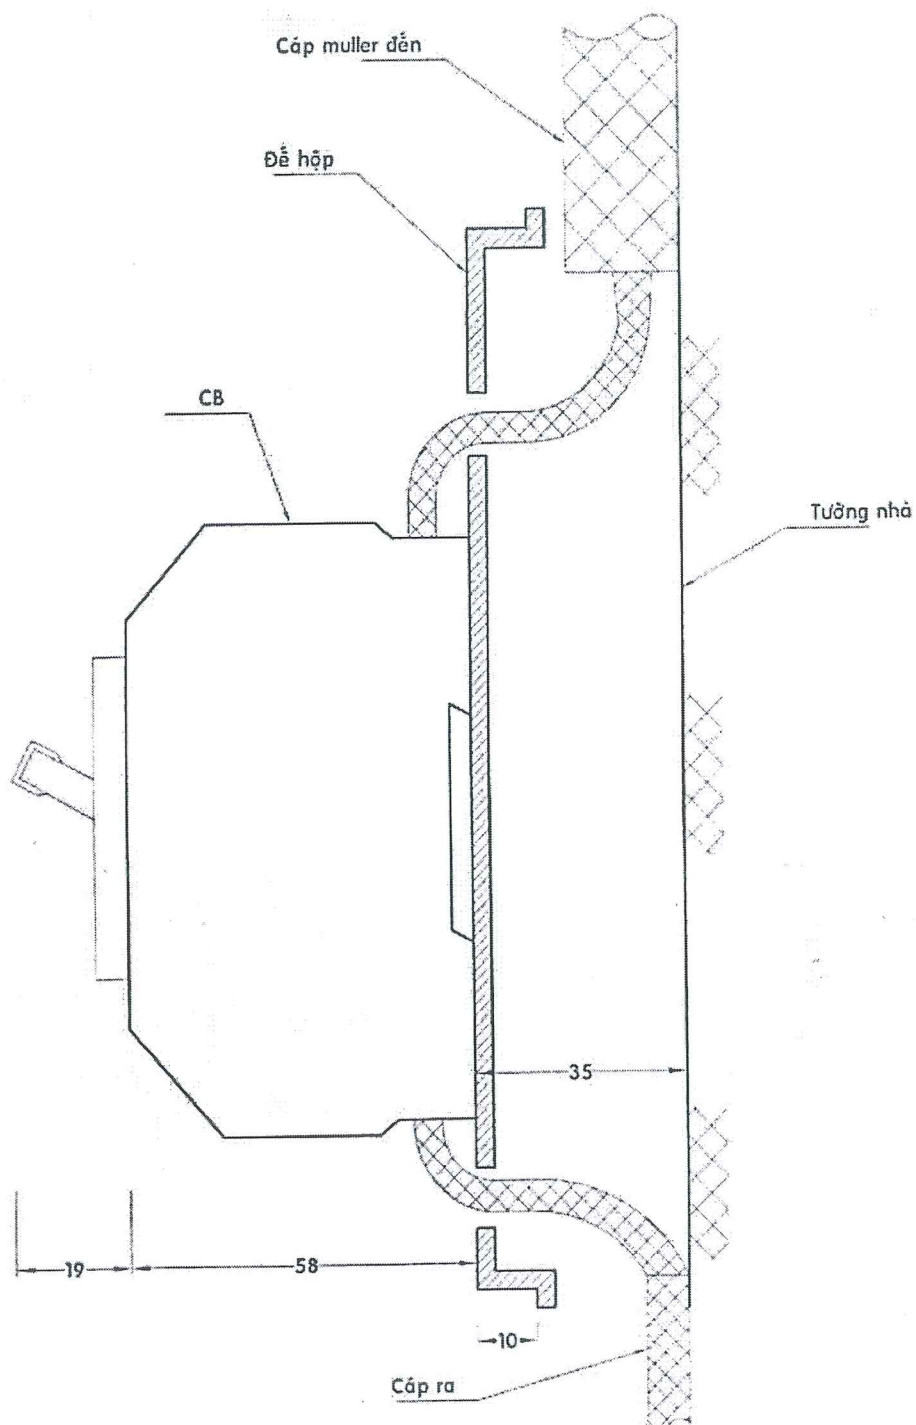


MẶT CẮT A-A




	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘ CB HẠ THẾ 1 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM			
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BỤY	TỜ SỐ: 5/6	TCTT	NGÀY: 7/2014
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 02	TỶ LỆ: 1/1


Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

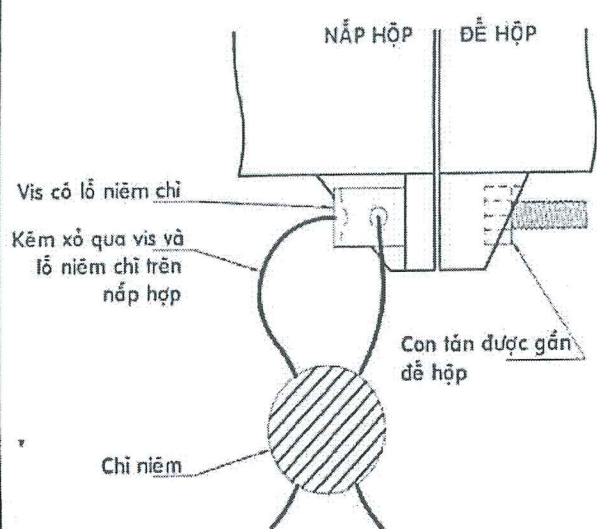


CHIỀU ĐỈNH

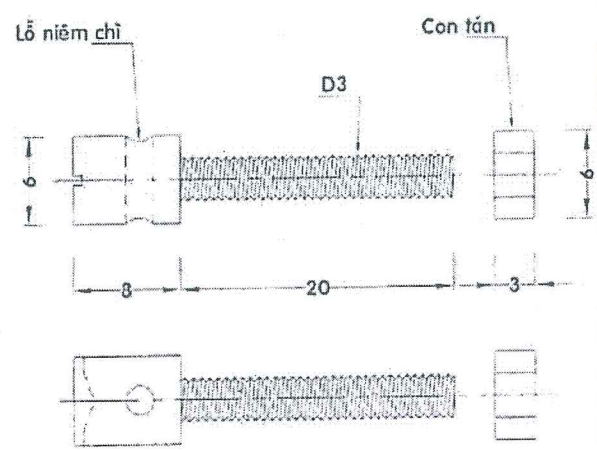

CHI TIẾT VIS NIÊM CHÌ

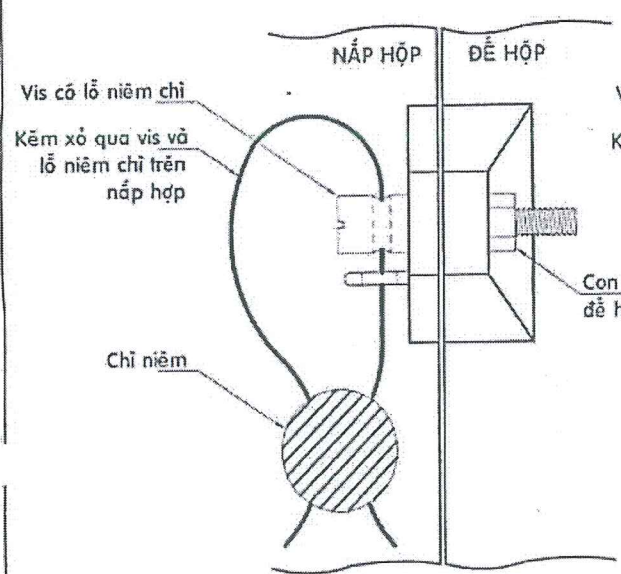

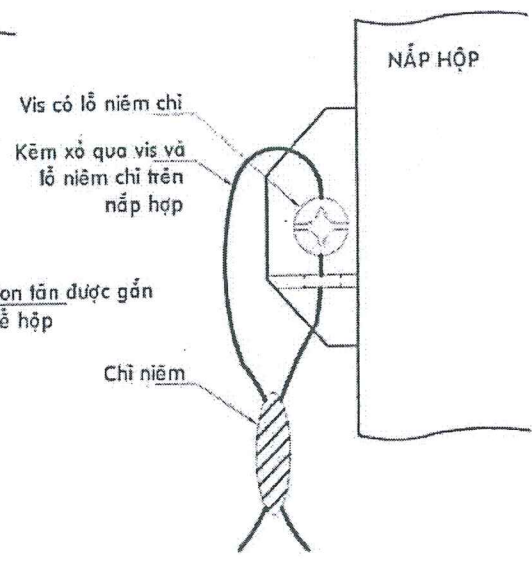


CHIỀU CẠNH



CHIỀU BẰNG

LẮP ĐẶT CB LÊN ĐỂ HỘP


 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ			
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO		HỘP CB HẠ THẾ 1 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM				
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BÚY		TỜ SỐ: 6/6	TCTT	NGÀY: 7/2014
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG		TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 02	TỶ LỆ:

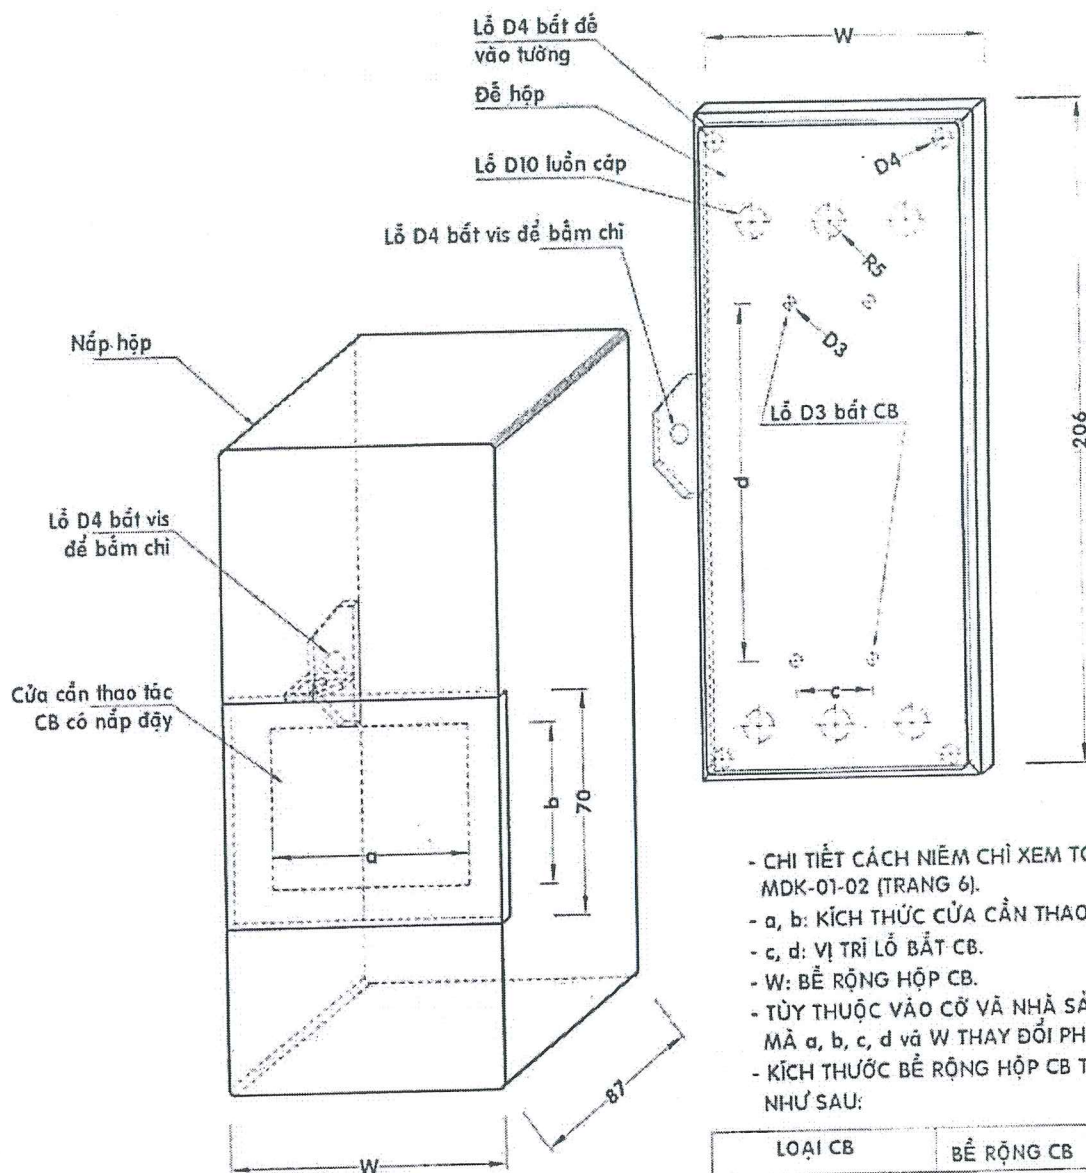


- CHI TIẾT CÁCH NIÊM CHỈ XEM TC MDK-01-02 (TRANG 6).
- a, b: KÍCH THƯỚC CỬA CẦN THAO TÁC.
- c, d: VỊ TRÍ LỖ BẮT CB.
- W: BỀ RỘNG HỘP CB.
- TÙY THUỘC VÀO CỖ VÃ NHÀ SẢN XUẤT CB MÃ a, b, c, d và W THAY ĐỔI PHÙ HỢP.
- KÍCH THƯỚC BỀ RỘNG HỘP CB THAM KHẢO NHƯ SAU:

LOẠI CB	BỀ RỘNG CB	W
MCCB ≤ 63A	75 mm	91 mm
63A < MCCB ≤ 125A	90 mm	106 mm


NỘI DUNG	THÔNG SỐ
VẬT LIỆU	Nhựa hoặc Composite
ĐỘ DÀY	min 3mm

 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THẾ 3 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM			
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BUÝT	TỶ SỐ: 1/5	TCTT	NGÀY 7/2014
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 03	TỶ LỆ:



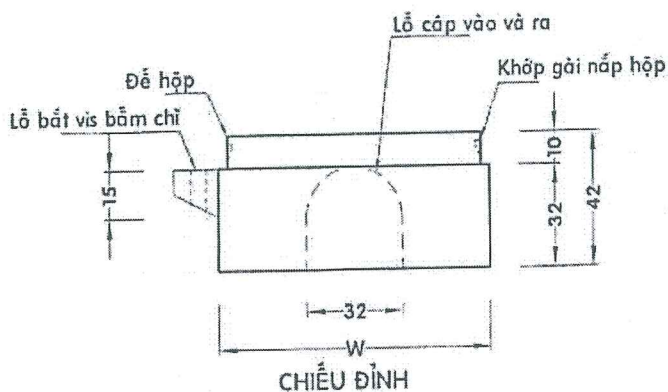


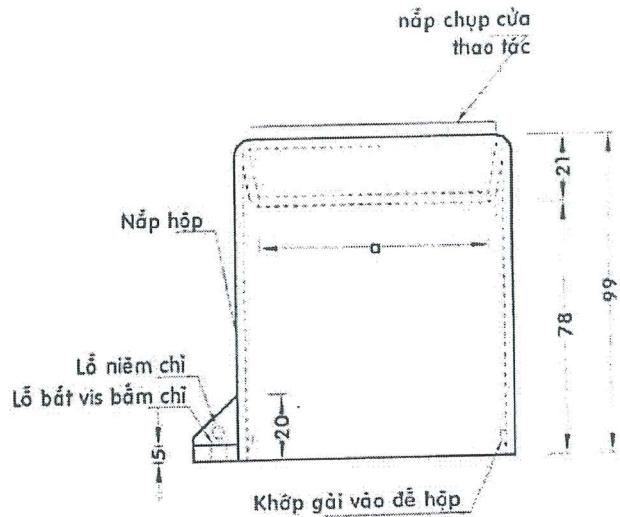
- a, b: KÍCH THỨC CỬA CẢN THAO TÁC.
- c, d: VỊ TRÍ LỖ BẮT CB.
- W: BỀ RỘNG HỘP CB.

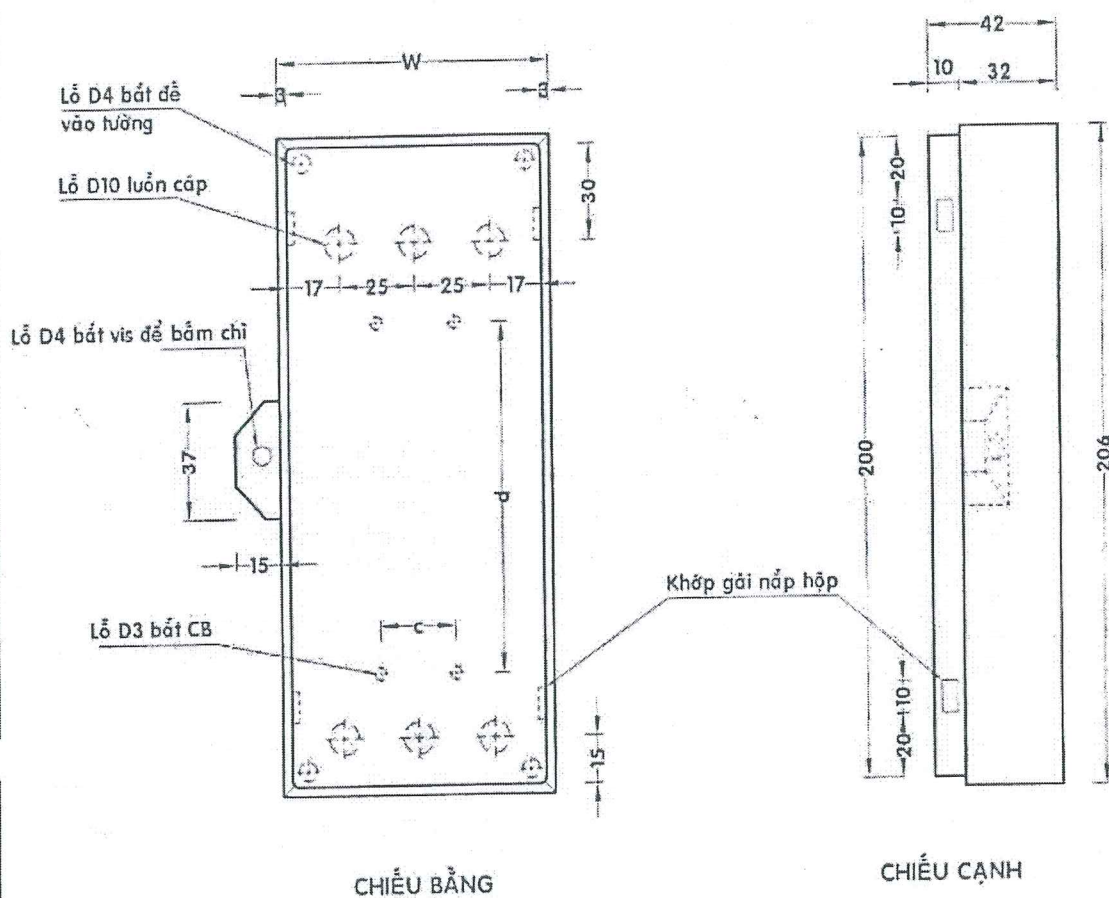


ĐỂ HỘP

 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ			
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THẾ 3 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM			
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BÚY	TỜ SỐ: 2/5	TCTT	NGÀY: 7/2014
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 03	TỶ LỆ: 1/2

- a, b: KÍCH THỨC CỦA CẢN THAO TẮC.
- W: BỀ RỘNG HỘP CB.




CHIỀU ĐÌNH

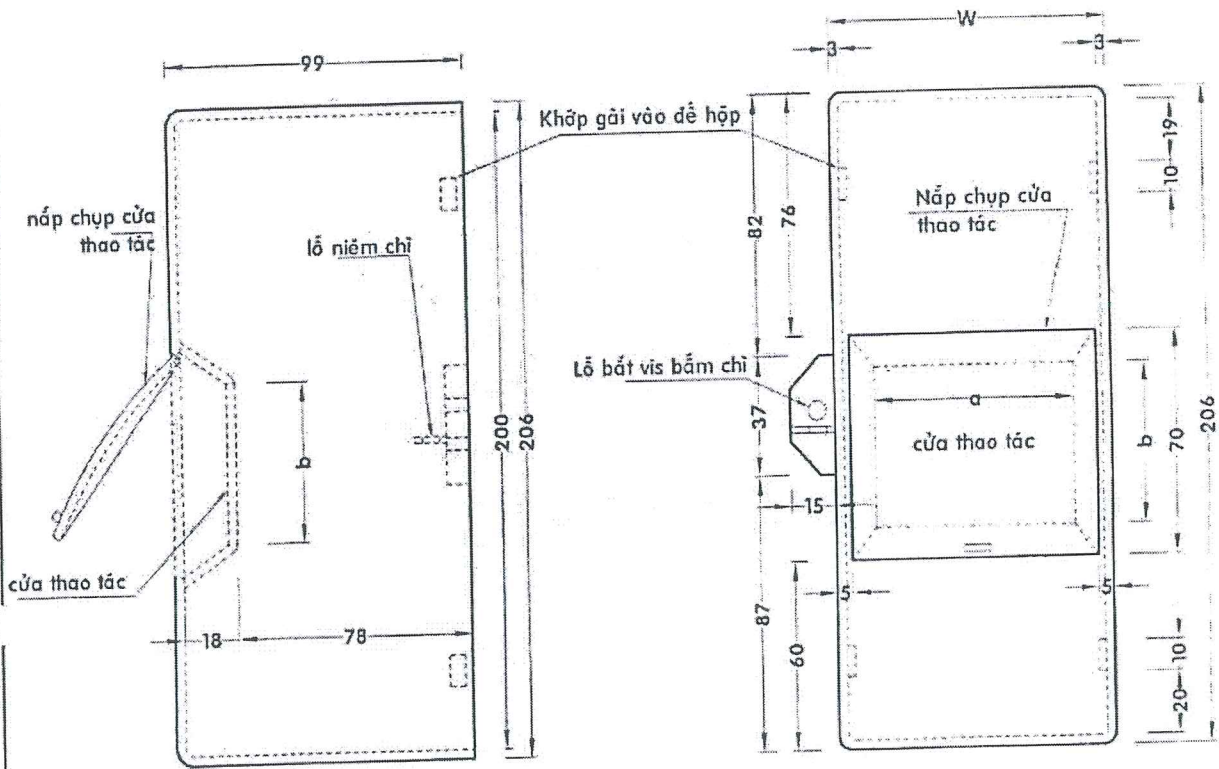

CHIỀU CẠNH


CHIỀU BẰNG

NẮP HỘP


 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THẾ 3 PHA	
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM		
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BÚY	TỜ SỐ: 3/5	TCTT NGÀY: 7/2014
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ	MDK - 00 - 03 TỶ LỆ: 1/2

51
C
E
N
A
N
C
T
I
T
I


- R: BỀ RỘNG CB.
- W: BỀ RỘNG HỘP CB.

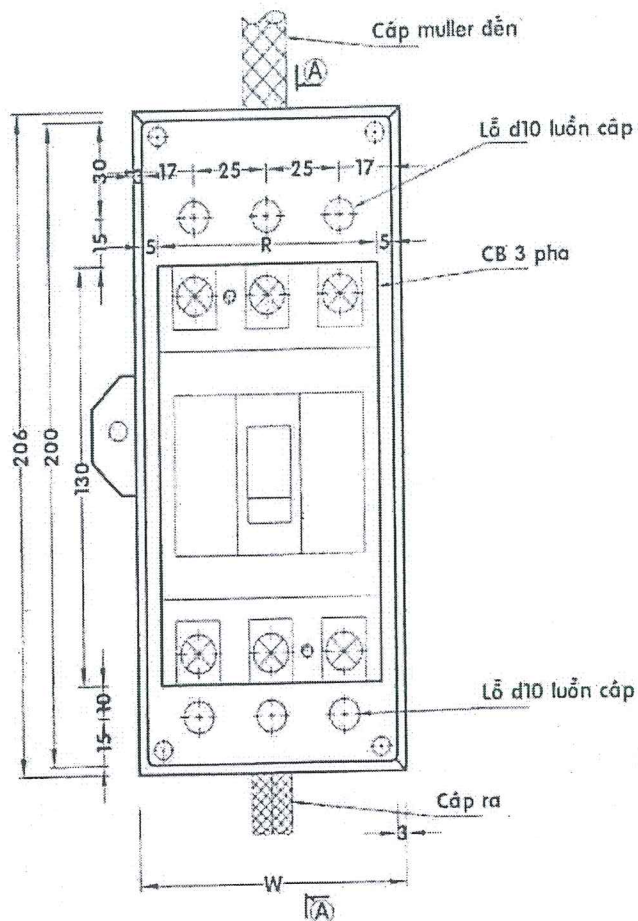


LẮP ĐẶT CB LÊN ĐỂ HỘP

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THỂ		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THỂ 3 PHA		
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM			
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BỤY	TỜ SỐ: 4/5	TCTT	NGÀY: 7/2014
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 03	TỶ LỆ: 1/2

Handwritten signature

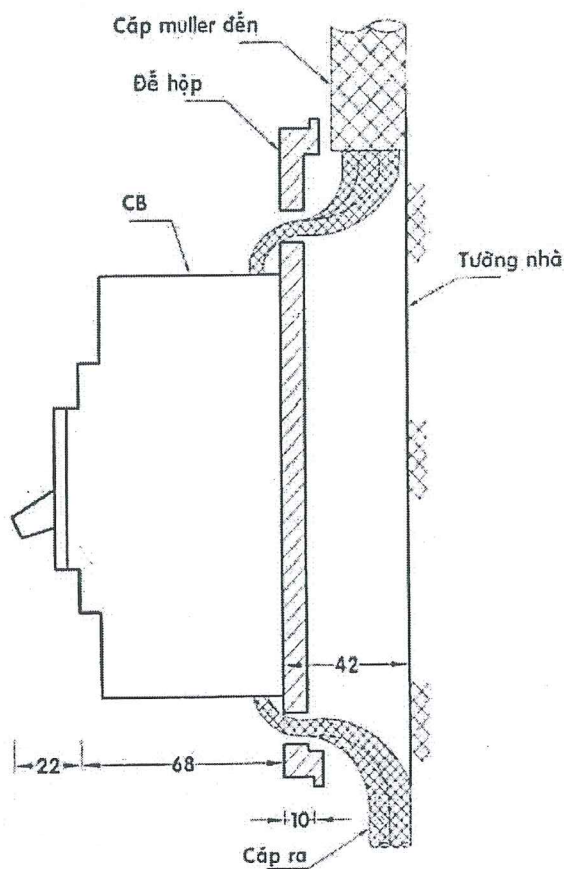

MẶT CẮT A-A

 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		TIÊU CHUẨN THIẾT TRÍ LƯỚI ĐIỆN HẠ THỂ			
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN BẢO	HỘP CB HẠ THỂ 3 PHA			
KIỂM TRA	NGUYỄN MINH TÂM				
THIẾT LẬP	LÝ VĂN BUÝT	TỜ SỐ: 5/5	TCTT	NGÀY: 7/2014	
VẼ	TRẦN QUANG TRỌNG	TIÊU CHUẨN SỐ:	MDK - 00 - 03	TỶ LỆ: 1/2	

Handwritten signature and date