



MAT CẮT 1-1
TL 1/10

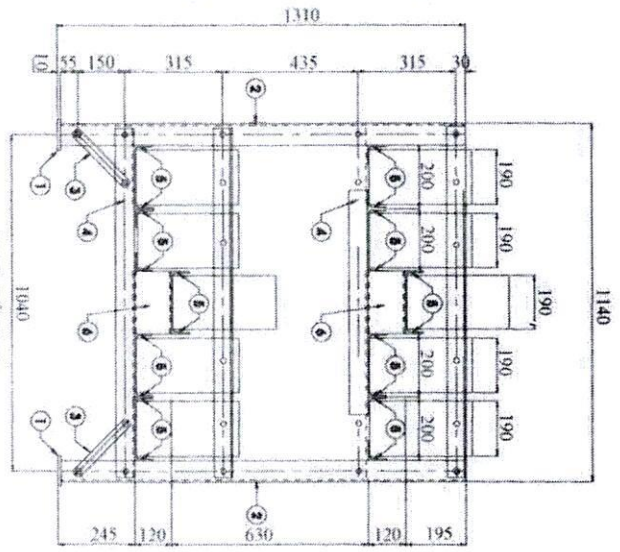

MAT CẮT 2-2
TL 1/20

MAT BẢNG
TL 1/10

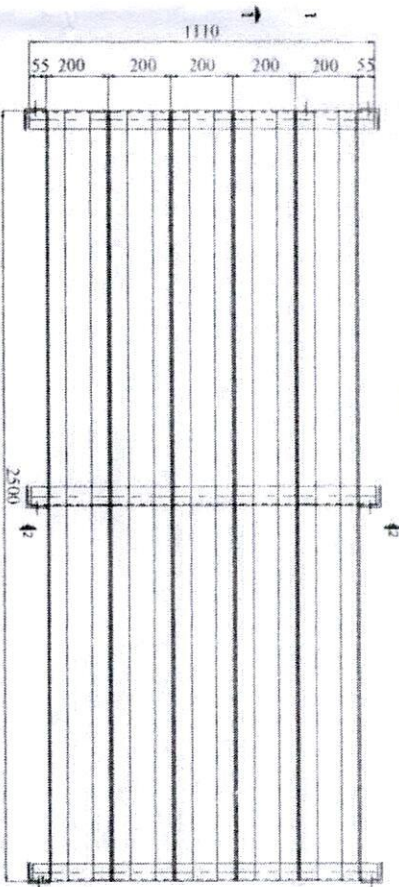

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
PHÒNG KỸ THUẬT

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số: 03.../KT-SQL/KV
ngày: 08 tháng 09 năm 2025
Ký tên: [Signature]

Thập số 1
TL 1/20

BẢNG KÈ VẬT TƯ

STT	Mã	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị	Loại vật	Đơn vị	Tổng	Đơn vị
1	1900	100	10	6	PC 10	2.7000	4.7100	
2	1900	100	6	6	V 40x4	6.9100	42.0600	
3	1900	100	4	4	V 40x4	12.9500	51.8000	
4	1900	100	6	6	V 40x4	3.2000	19.2000	
5	1900	100	4	4	V 40x4	2.6600	10.6400	
6	1900	100	10	10	V 40x4	9.2700	92.7000	
7	1900	100	6	6	V 40x4	2.1800	13.0800	
TỔNG KINH LƯỢNG TRƯỚC BỎN (KG)							259.3800	
TỔNG KINH LƯỢNG SAU BỎN (KG)							211.6000	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
XÍ NGHIỆP ĐIỆN QUẢNG NINH

P. Giám đốc: Lê Huy Cường
Kiểm tra: Chu Mạnh Cường
Người vẽ: Vũ Quang Huy

Trạm 110KV Quang Hà (ES.19)
KHUNG GIÁ ĐÓ ÁC QUY TBA 110KV
QUANG HÀ (ES.19)


- GHI CHÚ:**
- Cấu kiện sử dụng thép CT3, thép hình theo TCVN 7571-2006
 - Dùng thép V40x40x4
 - Sơn 3 lớp chống ăn mòn
 - Đường hàn liên kết cao 6mm, sử dụng que hàn E43 hoặc tương đương
 - Số lượng: 01 gian

[Signature]

SƠ ĐỒ NHẬT THỨ TBA 110KV QUẢNG HÀ (E5.19)

174 TRẠM 220KV HẢI HÀ

174 TRẠM MÔNG CÁI

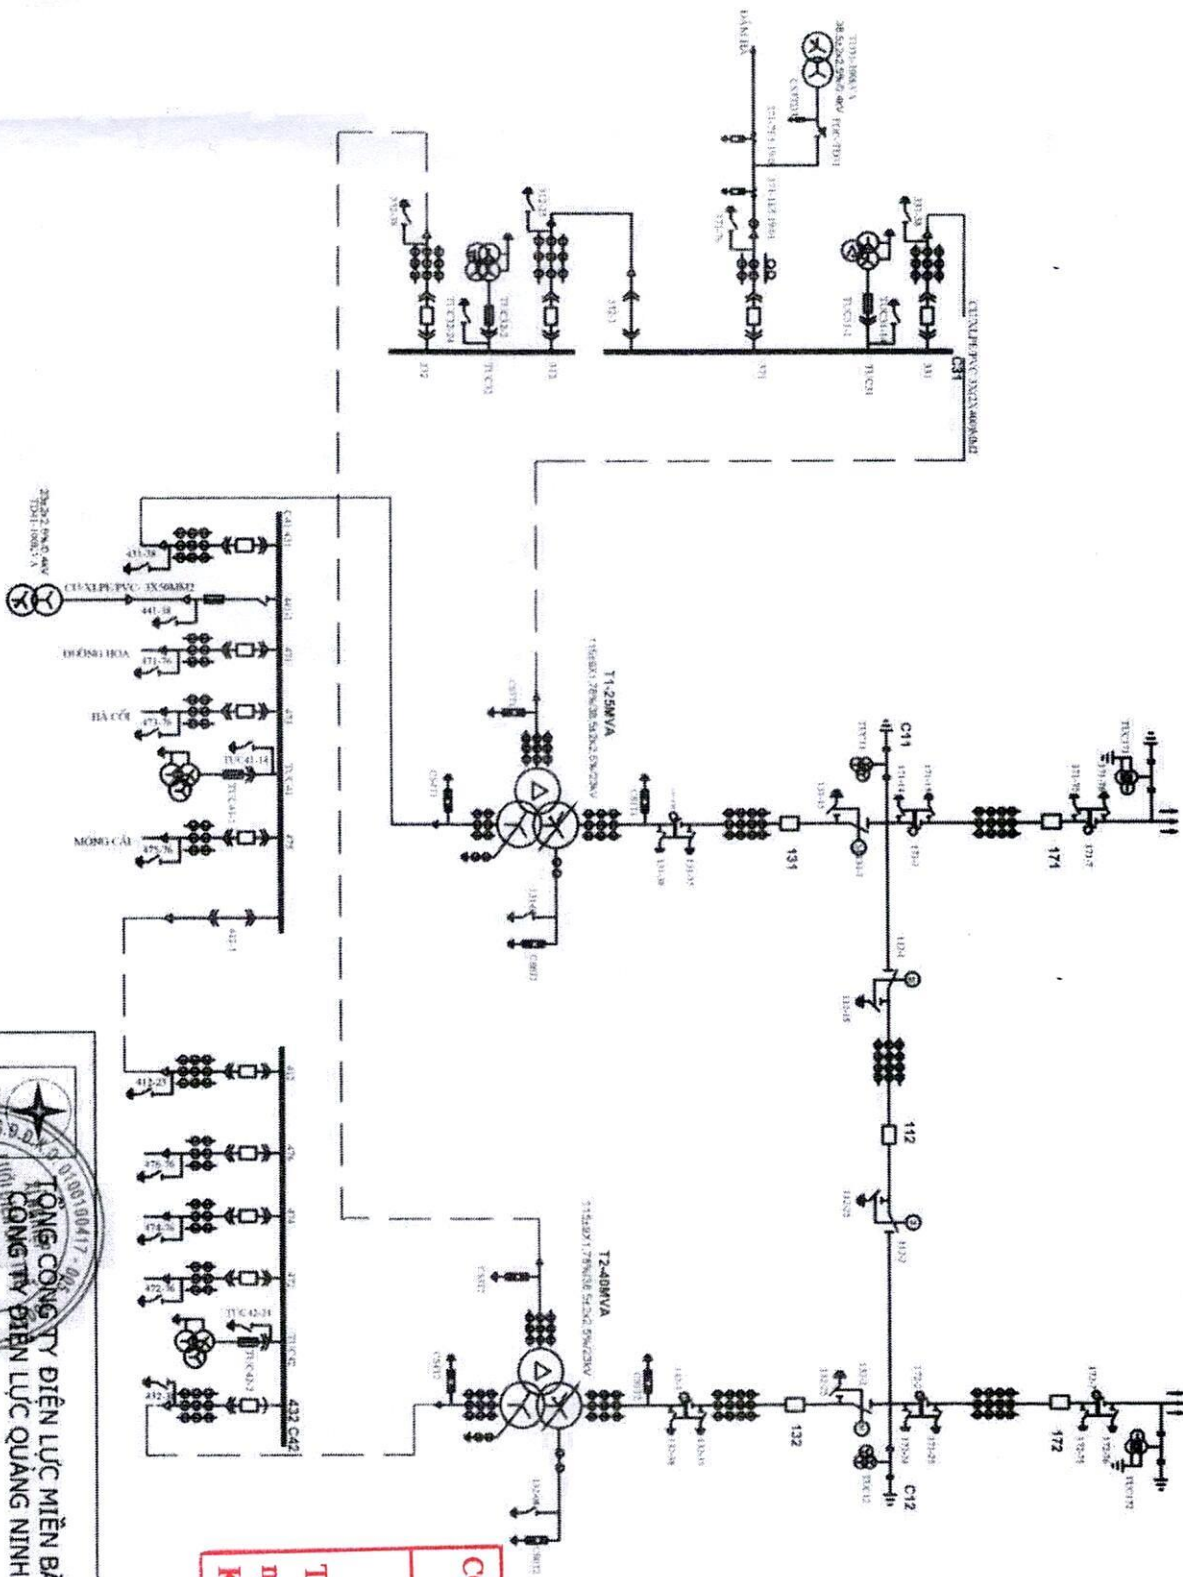

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
PHÒNG KỸ THUẬT
THÂM ĐỊNH
 Theo văn bản số: 03.../KT.../SCV...KV
 ngày: 01 tháng 09 năm 2025...
 Ký tên:



<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC LƯỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH</p>		<p>Chức vụ: <i>Trưởng</i> Chữ ký: <i>[Signature]</i> Ngày: _____</p>
<p>P.GD: <i>Trưởng</i> Kiểm tra: <i>Trưởng</i> Vẽ: <i>Trưởng</i> Thiết kế: <i>Trưởng</i></p>	<p>Chức vụ: <i>Trưởng</i> Chữ ký: <i>[Signature]</i> Ngày: _____</p>	<p>SƠ ĐỒ NHẬT THỨ TBA 110KV QUẢNG HÀ (E5.19)</p>
<p>Thiết kế: Theo mẫu</p>	<p>Thiết kế lần: <i>1</i> Tờ: 01 Số tờ: <i>1</i></p>	<p>Acad. File No: _____</p>

[Handwritten signature]