
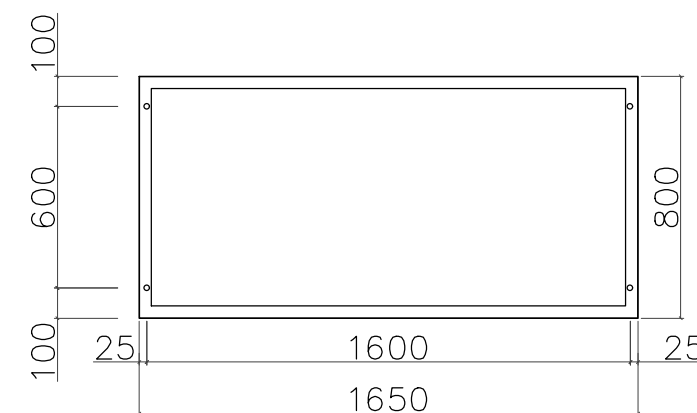


Hướng cáp lên

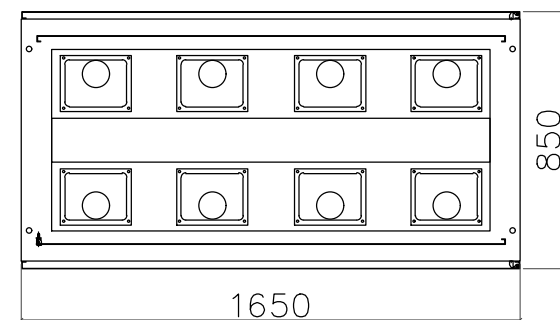

Ghi chú:

- Vỏ tủ làm bằng tôn chiều dày 2mm, tráng kẽm và sơn tĩnh điện đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.
- Kiểu tủ đặt bệ ngoài trời 2 mặt cánh trước sau, loại tủ 01 lớp cánh ngoài, 01 lớp cánh trong.
- Bố trí 01 aptomat tổng 1000A, 08 khoang riêng biệt để chờ chứa công tơ 3 pha TI, và 08 khoang riêng biệt để chờ lắp ATM sau công tơ.
- Có thanh đỡ cáp vào và ra.
- Cáp vào, cáp ra từ đáy.
- Kích thước trong bản vẽ là mm.
- Hình dáng, kích thước trong bản vẽ mang tính định hướng, được chính xác hóa bởi nhà thầu.

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY VÀ
TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN CHO DỰ
ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP LONG
XUYỀN, HUYỆN PHÚC THỌ,
TP HÀ NỘI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

TP. HÀ NỘI

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Power
consulting

CÔNG TY
CÔNG PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC

ĐỊA CHỈ: SỐ 7, PHỐ TÔ VINH ĐIỆN, PHƯỜNG
KHƯƠNG ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

P. GIÁM ĐỐC ĐOÀN ĐỨC HẢI	
CHỦ NHIỆM ĐOÀN ĐỨC HẢI	
CHỦ TRÌ TK ĐIỆN NGUYỄN TUẤN BIÊN	
CHỦ TRÌ TK XD NGUYỄN VĂN KHIÊN	
THIẾT KẾ TRƯƠNG ANH TUẤN	

GIẢI ĐOẠN

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

HANG MỤC

PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

TÊN BẢN VẼ

BỐ TRÍ THIẾT BỊ
TỦ CÔNG TƠ 3 PHA TI

PHÁT HÀNH	LẦN.....
NĂM	2025
TỈ LỆ	
KÍ HIỆU	EPC-2025-PCPT02-TBA-