


GHI CHÚ :

MẶT BẰNG LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ:
 - Kéo mới : 120 mét, LV_ABC 4x95mm²
 - Đã có trụ hiện hữu
 - Theo đề nghị cử tri và Phòng QLĐT

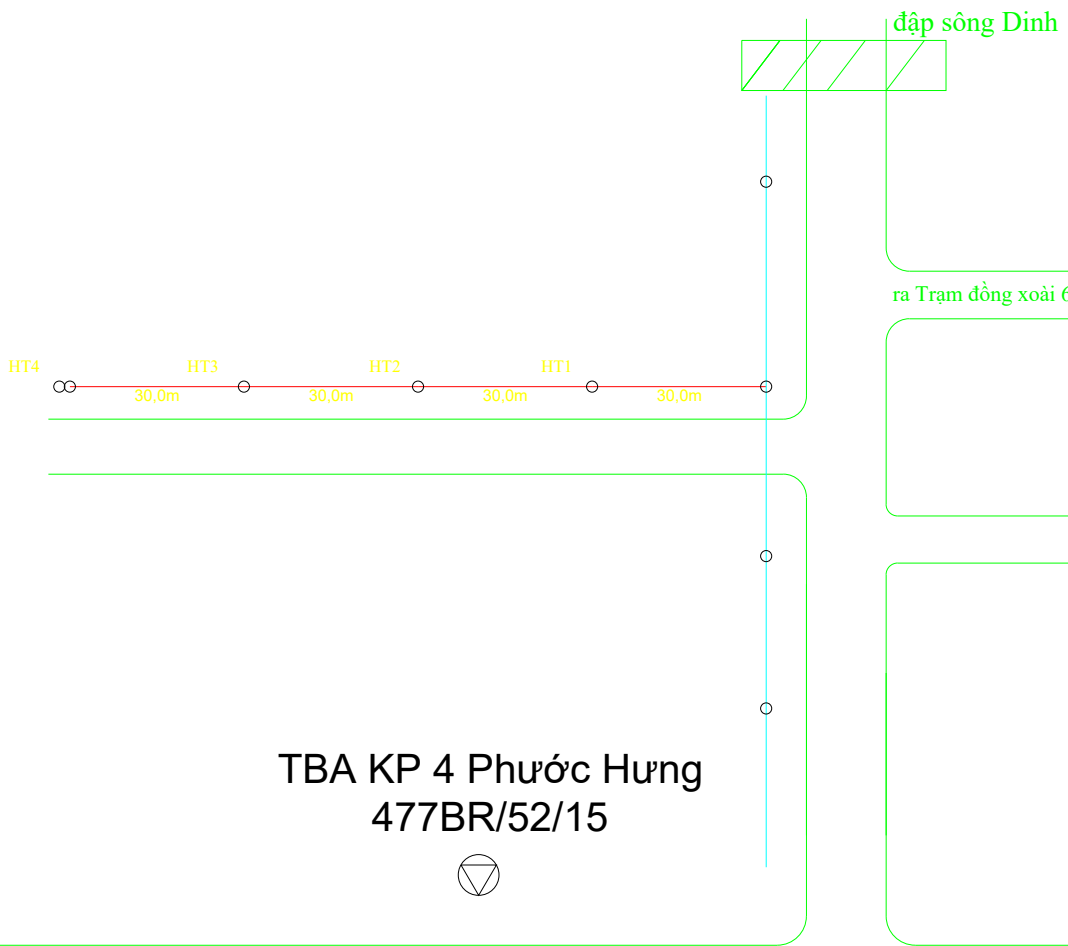

đi Mô Xoài

đi ra Hùng Vương

○ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M HIỆN HỮU	TRẠM BIẾN ÁP THẢO DỒ	TIẾP ĐỊA XDM:
○ TRỤ BTLT 10.5-12-14M HIỆN HỮU	TRẠM BIẾN ÁP XDM	CHẰNG XUỐNG XDM (DG):
● TRỤ BTLT 7.5-*8.4M XDM	TRẠM BIẾN ÁP HIỆN HỮU	CHẰNG LỆCH XDM (AG):
● TRỤ BTLT 10.5-12-14-18M XDM	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ HIỆN HỮU	FCO XDM:
⊗ TRỤ BTLT 7.5-*8.4M THẢO DỒ	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ HIỆN HỮU	
⊗ TRỤ BTLT 10.5-12-14M THẢO DỒ	ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ XDM	
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ XDM	

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU Số 60, Trần Hưng Đạo Phường Vũng Tàu, TP. HCM Tel: 0254.2210979-Fax: 0254.856104			CÔNG TRÌNH: Cải tạo Xây dựng mới đường dây trung thể khu vực các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long TPHCM		
LOẠI HỒ SƠ	THIẾT KẾ SƠ BỘ-PADT	Phó Giám đốc	Trần Thanh Hải	HẠNG MỤC: NĂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN TRUNG THỂ 1 PHA LÊN 3 PHA KHU PHỐ 4 PHƯỚC HƯNG	
	THIẾT KẾ KỸ THUẬT	Kiểm tra	Nguyễn Đức Minh	TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ
	THIẾT KẾ THI CÔNG	Vẽ	Võ Hùng Phi		
	TRÌNH DUYỆT				
HIỆU CHỈNH				1/1	T09/2025