
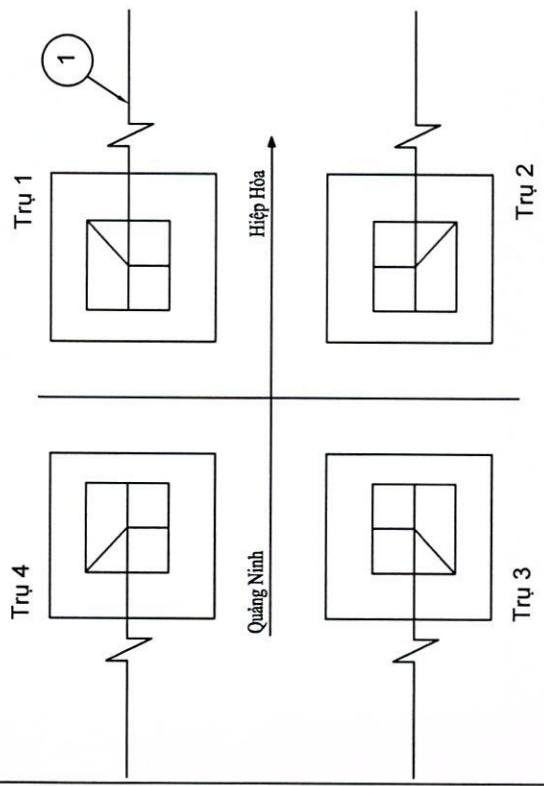


BẢNG KẾ VẬT LIỆU CHO 01 SỢI TIẾP ĐỊA

Số hiệu	Tên chi tiết	Vật liệu-Quy cách	Kích thước	Số lượng	KL (kg)	Ghi chú
1	Dây nối đất	CT3-Ø14	40	1	48,4	
2	Tấm nổi (cờ)	CT3d=8	60*200	1	0,75	
3	Bu lông, rộng đen, đai ốc	M16	60	1	0,183	

1. Toàn bộ chi tiết nối đất đều phải mạ kẽm.
2. Khi lắp dây tiếp địa phải lắp từng lớp dây 20cm và tưới nước, đầm kỹ.

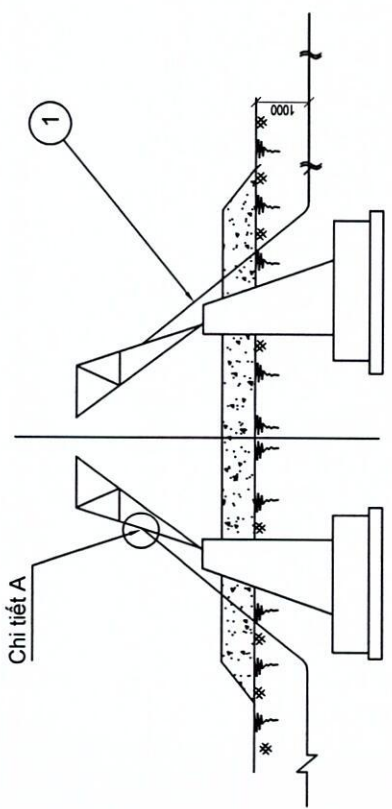

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I		SỬA CHỮA TIẾP ĐỊA GIẢM THIỂU SỰ CỐ DO SÉT	
TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐÔNG BẮC 3		ĐZ 500KV QUẢNG NINH - HIỆP HÒA	
P. GD	Đình Nho Hội	THIẾT KẾ SỢI TIẾP ĐỊA LOẠI RS4	
P. KT	Phùng Tuấn Hải		
Ng.vẽ	Hoàng Quốc Nam		
		BVTC	BV số /
			01/2025