Cáp ngầm 3M50mm2-24kV đi trạm
CT Phục vụ mặt đất

Cáp ngầm 3M50mm2-24kV đi trạm
CT Phục vụ mặt đất

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM NỀN
CT PHỤC VỤ MẶT ĐẤT
250KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM PHÒNG
TRUNG ĐOÀN 917
250KVA

RMU TRUNG ĐOÀN 917
(2L)
(3L+1T)
LẮP MỚI

Cáp ngầm 3x3M150mm2-24kV đi
trạm CT CP Xăng dầu TSN

Dự kiến kéo mới 800m cáp ngầm 3M50mm2
từ trạm Ngắt Tân Sơn Nhất đến hộp nối cáp
(hạ đầu cáp tại trụ PBAD/T28C/1AL)

-Dự kiến kéo mới 600m cáp ngầm 3M240mm2 từ tủ RMU
A64 Bạch Đằng đến tủ RMU Trung đoàn 917 xây dựng mới

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM GIÀN
HÀNG KHÔNG ACC
400KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM GIÀN
XD HÀNG KHÔNG
250KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM TREO
PACIFIC AIRLINE
3x50KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM GIÀN
BAY HÀNG KHÔNG
250KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM PHÒNG
KHO K3 XĂNG DẦU HKNM
560KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM NỀN
GV THĂNG LONG
250KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRẠM GIÀN
XÍ NGHIỆP HẢI ÂU
160KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRỤ THÉP
BẠCH ĐẰNG 84A
250KVA

TRẠM HIỆN HỮU
TRỤ THÉP
XN CAO THẾ
250KVA

RMU A64 BẠCH ĐẰNG
(5L)
05 Module SCADA
Tuyến dây Hàng không

Dự kiến kéo mới 40m cáp ngầm 2x3M50mm2 từ tủ RMU 12 Bạch Đằng đến
trạm Thí nghiệm Điện xây dựng mới

TRẠM NGẮT TÂN SƠN NHẤT

THÍ NGHIỆM ĐIỆN TP.HCM

khu vực sân bay TSN

Trạm Hàng Không VN

khu trạm nguồn hangar
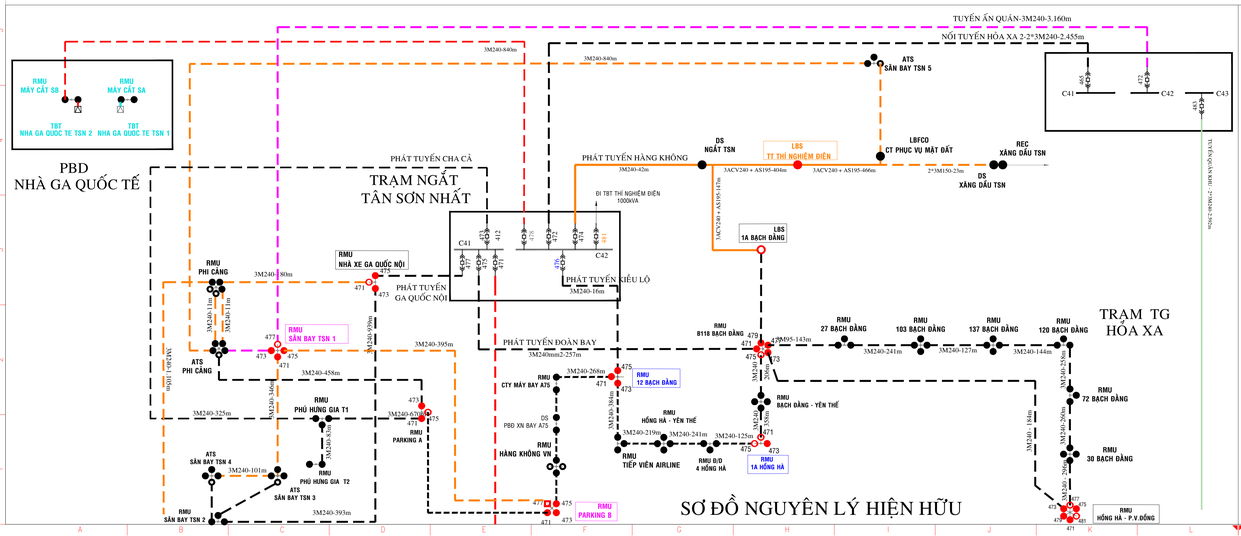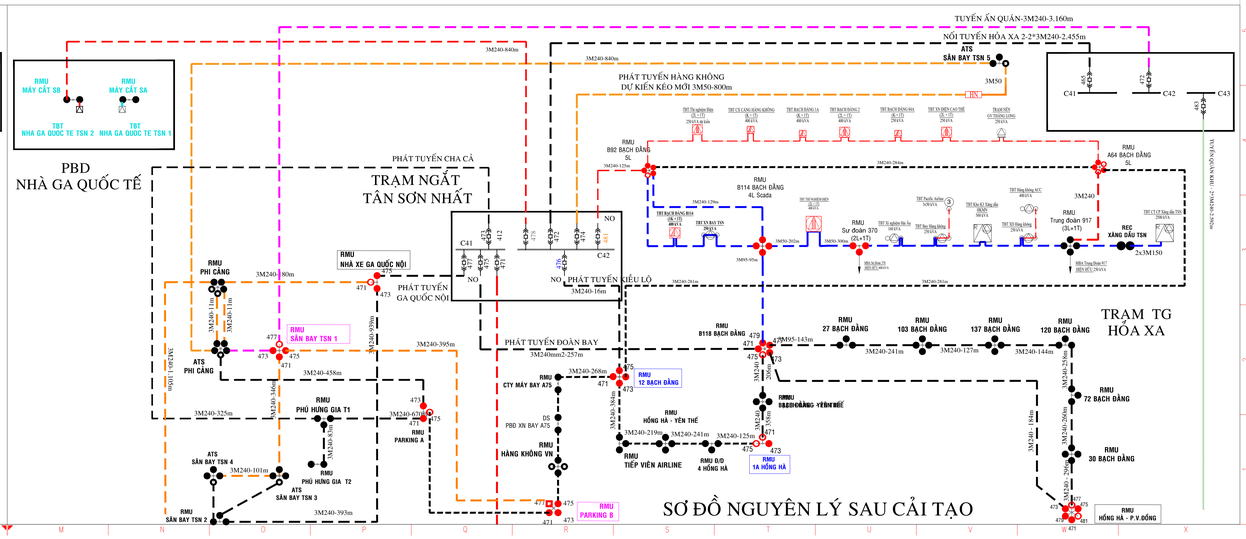
ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG