BỐ TRÍ THIẾT BỊ HỘP ĐẤU CÁP NGẦM

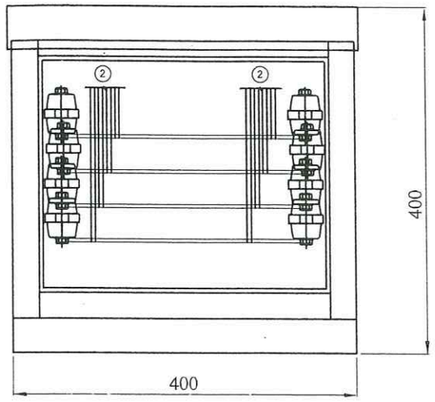

CÁNH HỘP

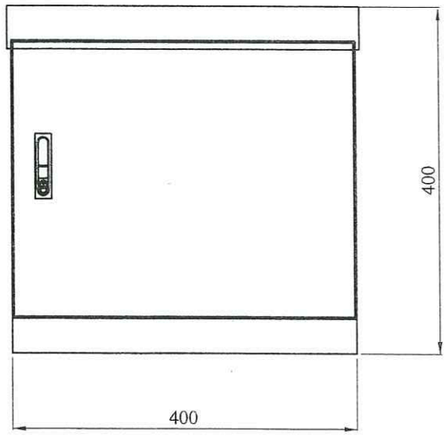

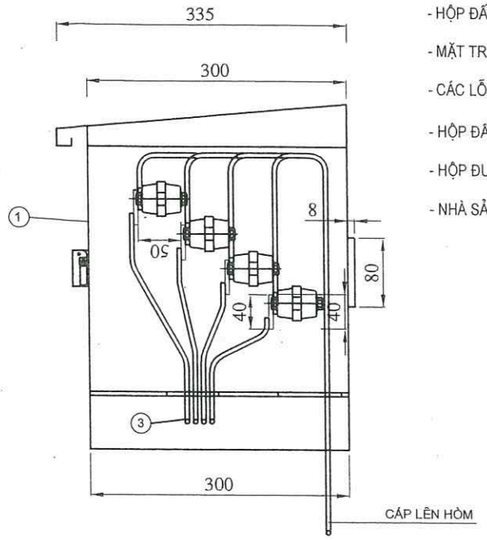

MẶT CẮT A-A

MẶT SAU

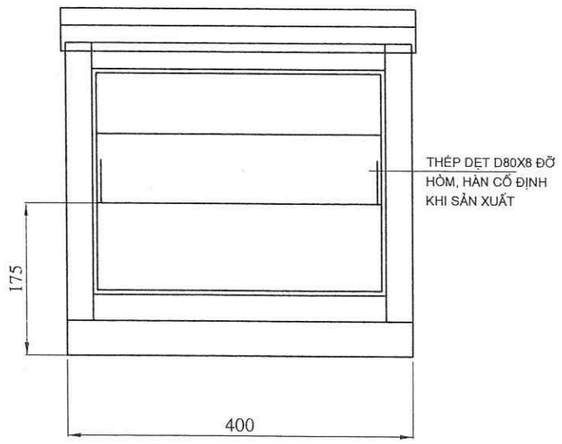

ĐÁY HỘP

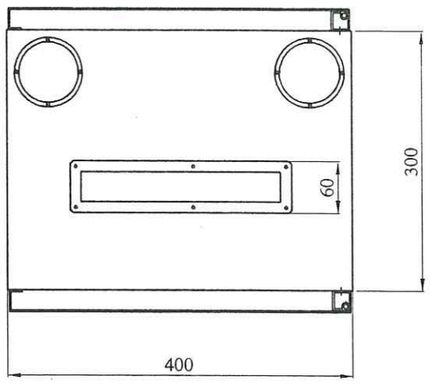

GHI CHÚ:

- HỘP ĐẤU CÁP NGẦM NGOÀI TRỜI CÓ MÁI CHE, VỎ HỘP ĐẤU LÀM TÔN MẠ KẼM SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 2MM
- MẶT TRƯỚC HỘP CÓ 1 LỚP CÁNH CÓ KHÓA
- CÁC LỖ LUỒN CÁP ĐÁY TỦ CÓ GIOĂNG CAO SU RUỘT GÀ
- HỘP ĐẤU CÓ MÁI HẮT, GIOĂNG NGĂN NƯỚC MƯA VÀ RÃNH THOÁT NƯỚC MƯA.
- HỘP ĐƯỢC CHẾ TẠO CÓ GIÁ ĐỠ ĐI KÈM TRỌN BỘ
- NHÀ SẢN XUẤT CÓ THỂ THAY ĐỔI BỐ TRÍ, KHOẢNG CÁCH CÁC THANH CÁI ĐỒNG.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 8282 / QĐ-PC HA DONG
Ngày 31 tháng 10 năm 2025
Ký tên:
Trần Công Kiên

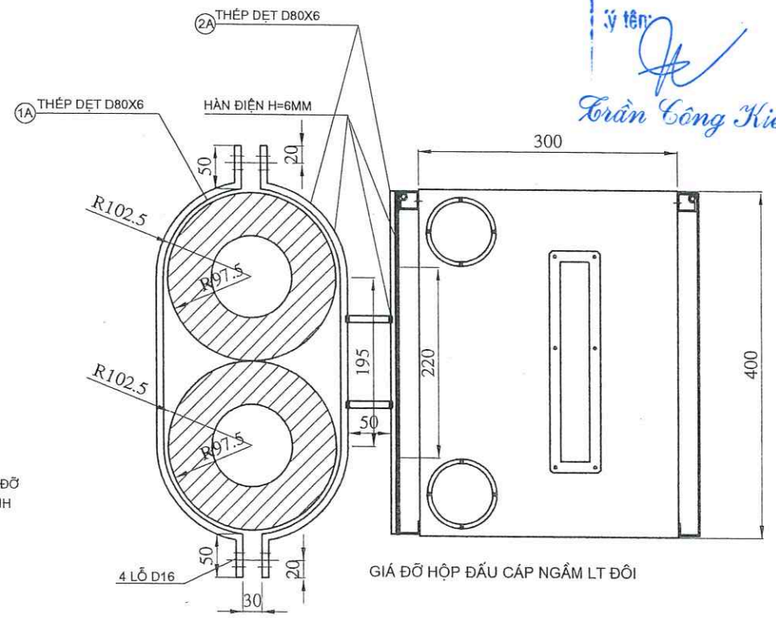

GIÁ ĐỠ HỘP ĐẤU CÁP NGẦM LT ĐÔI

KHỐI LƯỢNG TỔNG : 9.052KG

T.T	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	C.DÀI (MM)	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG (KG)	TỔNG KHỐI LƯỢNG (KG)	GHI CHÚ
3A	BU LÔNG +ĐAI ỐC	M14X80		2	0.163	0.326	
2A	THANH GẮN TỦ	D80X8	1131	1	5.646	5.646	
1A	CỐ LI Ê ỐP	D80X8	617	1	3.08	3.08	
BẢNG KÊ VẬT LIỆU							

GHI CHÚ:
- GIÁ ĐỠ HỘP ĐẤU CÁP NGẦM ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN CỘT LT ĐÔI
- CÁC CHI TIẾT BẰNG THÉP ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG THEO TCVN

TT	TÊN VẬT TƯ	QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	VỎ HỘP ĐẤU	TÔN MẠ KẼM SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 2MM	CÁI	1
2	CÁP NGẦM LÊN	CN	M	-
3	CÁP NGẦM XUỐNG	CN	M	-
4	THANH CÁI ĐỒNG CU-50x5	CU-50x5	M	1.2
5	SỨ ĐỠ THANH CÁI HẠ THẾ 500V	500V	QUẢ	8
6	PHỤ KIỆN ĐI KÈM (GIÁ ĐỠ HĐCN ....)	PK	BỘ	1

Ghi chú/ Note:

Sửa đổi/Modifications:

Stt/No	Ngày/Date	
1	---	Khởi tạo/ Created
1	---	Chỉnh sửa/ Edited

Chủ đầu tư/ Client :

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

TEL: FAX: (08-4)
ĐỊA CHỈ: ADRESS OF CLIENT

Công trình/ Project :
CẢI TẠO CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026 (PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG, KHƯƠNG MAI, KHƯƠNG ĐÌNH, NHÂN CHÍNH)
ĐỊA ĐIỂM: TP. HÀ NỘI

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
ELECTRICAL DEVELOPMENT INVESTMENT JSC

Phòng 804 Toà nhà A3B số 92 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Suite 804 - A3B Building 92 Thanh Nhan, Hai Ba Trung , Hanoi
T(024) - 3 625 4483 F(024) - 3 625 4484
Website: www.edi.com.vn

Giám đốc:	PHÙNG QUANG KHẢI
Tên bản vẽ/ Title:	GIÁ ĐỠ 1 HỘP ĐẤU CÁP NGẦM TRÊN CỘT LT ĐÔI CÓ THANH CÁI 600V- 400A
Chủ nhiệm dự án:	ĐỖ VĂN HẠNH
Chủ trì thiết kế điện:	DƯƠNG VIỆT HỒNG
Chủ trì thiết kế xây dựng:	ĐỖ MINH ĐỨC
Tỉ lệ/ Scale:	Phát hành/ issue: 2025
Số hiệu công trình/ Project code: 25011	Bản vẽ số/Drawing No: CT-33