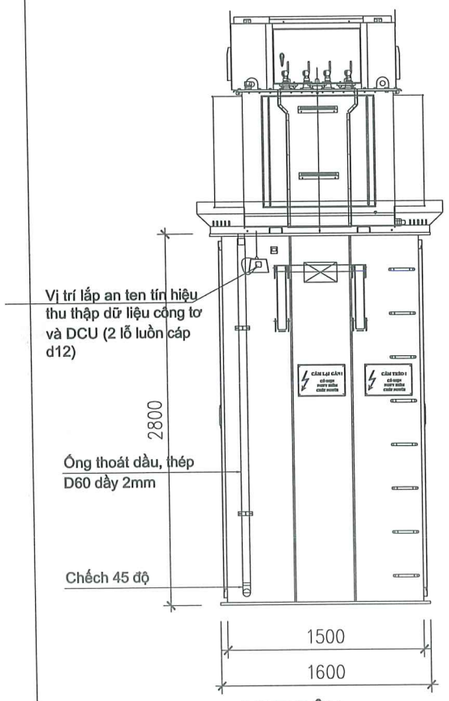

MẶT BÊN

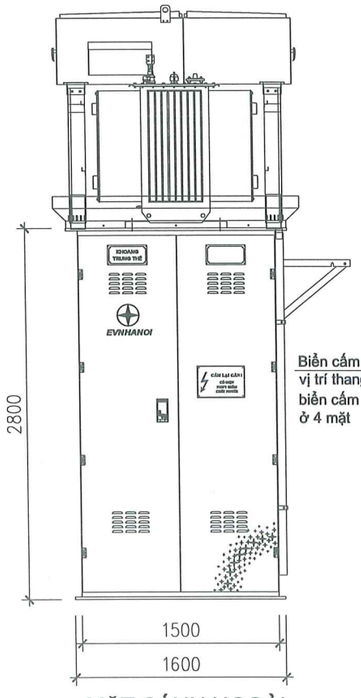

MẶT CẠNH NGOÀI

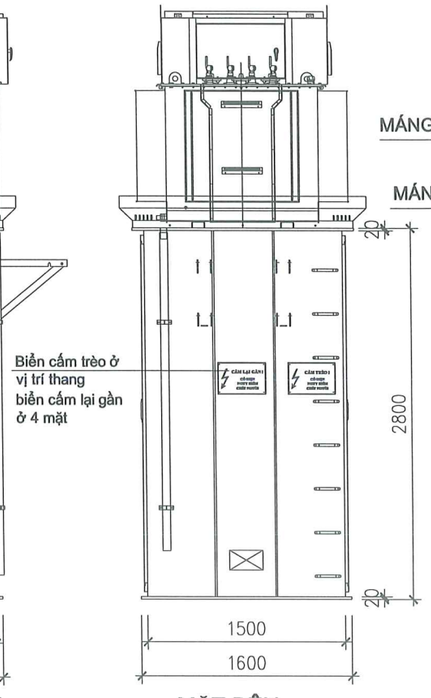

MẶT BÊN

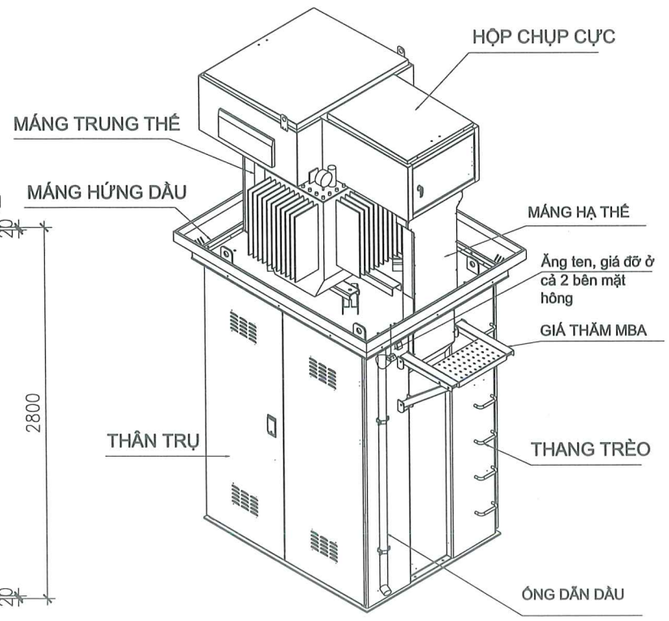

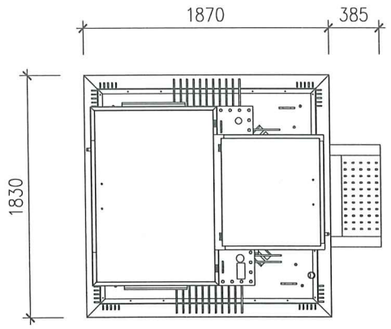

MẶT NÓC

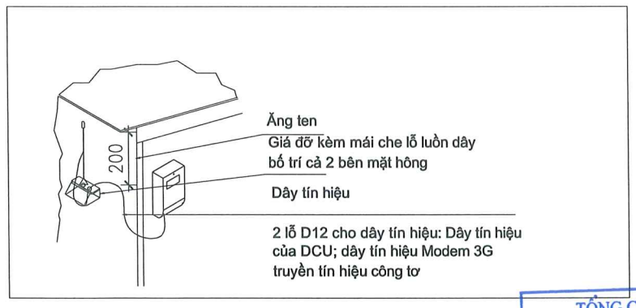

Ghi chú:

- Trạm khung chính tôn dày 7mm, mặt bích (trên, dưới) dày 20mm;
- Khung chính được liên kết với mặt bích (trên, dưới) bằng phương pháp hàn có góc tăng cứng bằng tôn dày 20mm;
- Thanh gá thiết bị, cánh trạm tôn dày 2mm;
- Hộp chụp cực và máng tôn dày 2mm;
- Kết cấu trụ có khe thông gió, đảm bảo IP54;
- Phần thân trụ thép thiết kế để chịu lực: Mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ lớp sơn bảo vệ cho tất cả các bề mặt. Loại sơn sử dụng phải phải đảm bảo phù hợp và có độ bền lâu dài khi sơn phủ lên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng;
- Các bộ phận khác còn lại của trụ thép: Sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt, yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70;
- Biển cấm lại gần 4 cái ở 4 mặt, biển cấm trèo 2 cái ở vị trí thang; biển khoang tủ trung thế, khoang tủ hạ thế ở 2 mặt cánh tủ; Logo nhận diện thương hiệu được sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt cánh tủ; các loại biển bằng nhôm dày 1mm, chữ khắc ăn mòn (in chìm) sơn phản quang chống UV; các vị trí lỗ khoan lắp biển phải được gia công trước khi sơn, mạ thân trụ; sử dụng đinh rút để gá lắp biển.
- Màu của lớp sơn bảo vệ bên ngoài sử dụng màu ghi sáng - Mã màu RAL 7044 để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt khi lắp đặt ngoài trời;
- Tất cả các cánh lớp ngoài và lớp trong của tủ đều bố trí 2 cánh, kể cả ngăn chứa công tơ để đảm bảo thuận lợi trong công tác vận hành.

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:
1564.1/QĐ-PC HA DONG
Ngày 04 tháng 09 năm 2025
Ký tên:
Trần Công Kiên

GHI CHÚ:

SỬA ĐỔI

STT	Ngày	
	---	Khởi tạo
	---	Chỉnh sửa

CHỦ ĐẦU TƯ:

EVN HANOI

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN:

CẢI TẠO CÁC TRẠM BIẾN ÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2026

Địa điểm: Phường Thanh Xuân, Phường Khương Đình, Thành Phố Hà Nội

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN:

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

EVN HANOI
HANOI ESC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 100 Trần Phú - Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Phó giám đốc	Nguyễn Nhật Linh
Chủ nhiệm đề án	Bùi Đức Duy
Chủ trì thiết kế phần điện	Nguyễn Huy Hiếu
Chủ trì thiết kế phần xây dựng	Lê Tiến Thanh
Tham gia thiết kế phần điện	Nguyễn Văn Thắng

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TRỤ THÉP KIỂM TỦ HẠ ÁP TÔNG 1250A-CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU KÈM CHỤP CỰC MBA VÀ MÁNG CÁP TRUNG HẠ THẾ ĐỠ MBA 750kVA-22/0,4kV

NĂM: 2025	TỶ LỆ:
SỐ HIỆU BẢN VẼ	P19 - 25/ESC - THBL2 - 01