




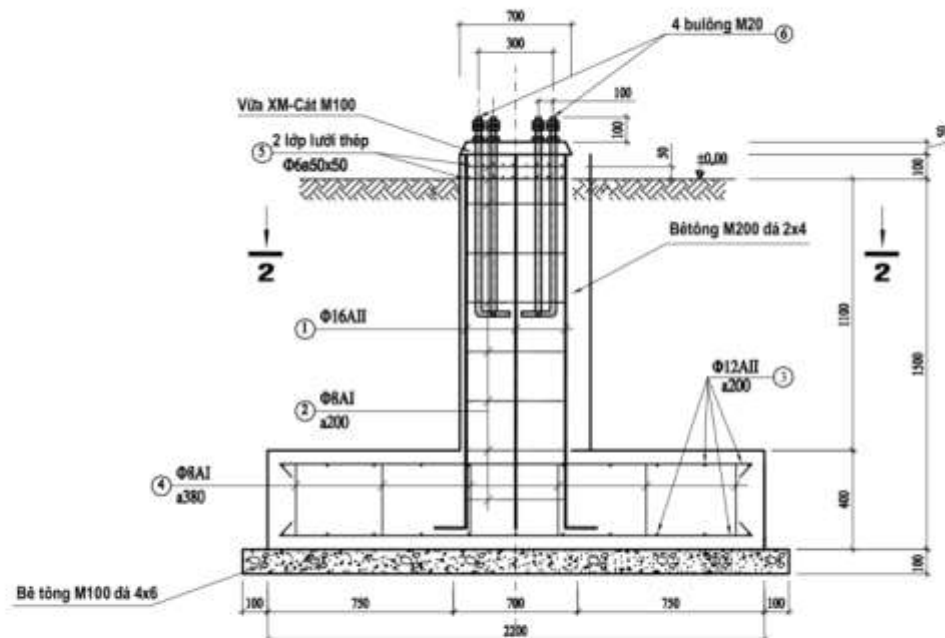


MẶT CẮT 1-1

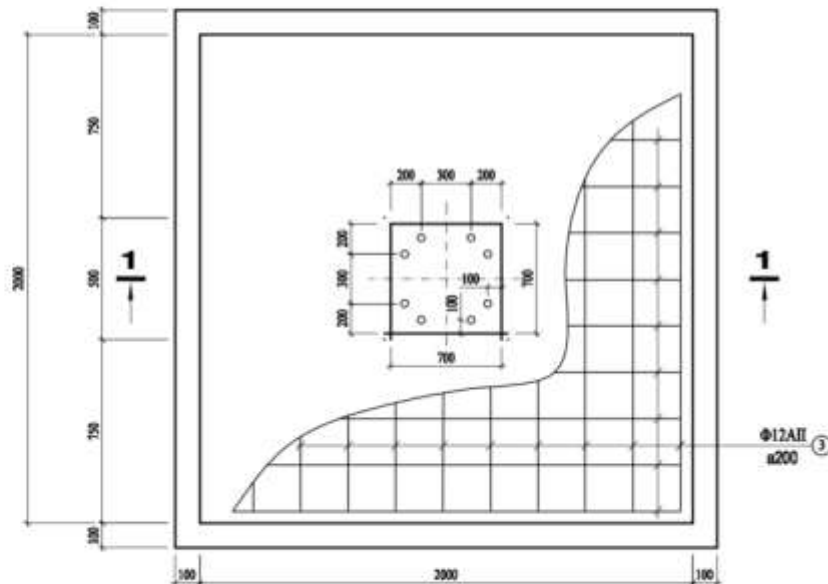

MẶT BẰNG MÓNG

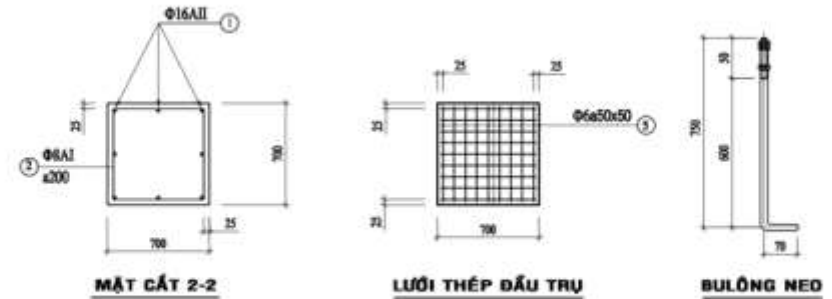

BẢNG KÊ THÉP

Nr	Hình dạng cốt thép	ϕ	Chiều dài 1 thanh (mm)	Số lượng	Tổng chiều dài (m)	Kg/m	Tổng khối lượng 1 móng trụ (Kg)	Tổng khối lượng 2 móng trụ (Kg)		
①		16AII	1720	08	13.76	1.578	22.72	45.44		
②		8AI	2700	09	24.30	0.395	9.599	19.198		
③		12AII	2200	44	96.80	0.888	85.95	171.9		
④		8AI	490	36	17.64	0.395	6.97	13.94		
⑤		6AI	670	126	84.42	0.222	18.741	37.482		
⑥	 (Bulông M20 + 3 đai ốc + 2 vòng đệm)	Bulông	20AI	720	08	3.48	2.48	14.285	28.57	
		Đai ốc	M20		24		0.062	1.488	2.976	
		Vòng đệm	37/21		16		0.009	0.144	0.288	
TỔNG CỘNG (Kg)							159.897	281.914		

Ghi chú:

1. Cốt 0.000 là cốt mặt đất tại nơi đặt móng.
2. Lót móng dùng bê tông đá 4x6, vữa xi măng M100.
3. Cốt thép nhóm AI, AII. Móng đổ bê tông M200, đá 2x4.
4. Vữa XM-Cát M100.
5. Bu lông M20: 08 bộ.
6. Lắp đặt hồ móng từng lớp dày 200, tưới nước, đầm kỹ, đạt độ chặt $k=0.9$.

 CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI			SCL 2026 - TRẠM BIẾN ÁP 220KV QUY NHƠN DANH MỤC: NGĂN LỘ 35KV HẠNG MỤC: SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 35KV		
P.TTĐ	Trần Hồng Tuấn		MÓNG TRỤ ĐỖ TUC32		
Kiểm tra	Lê Minh Trung				
Thiết kế	Nguyễn Duy Cường		BVTC	04/2026	MONG TRU DO TUC22
Vẽ	Nguyễn Duy Cường		TL:	Số tờ: 1/1	