



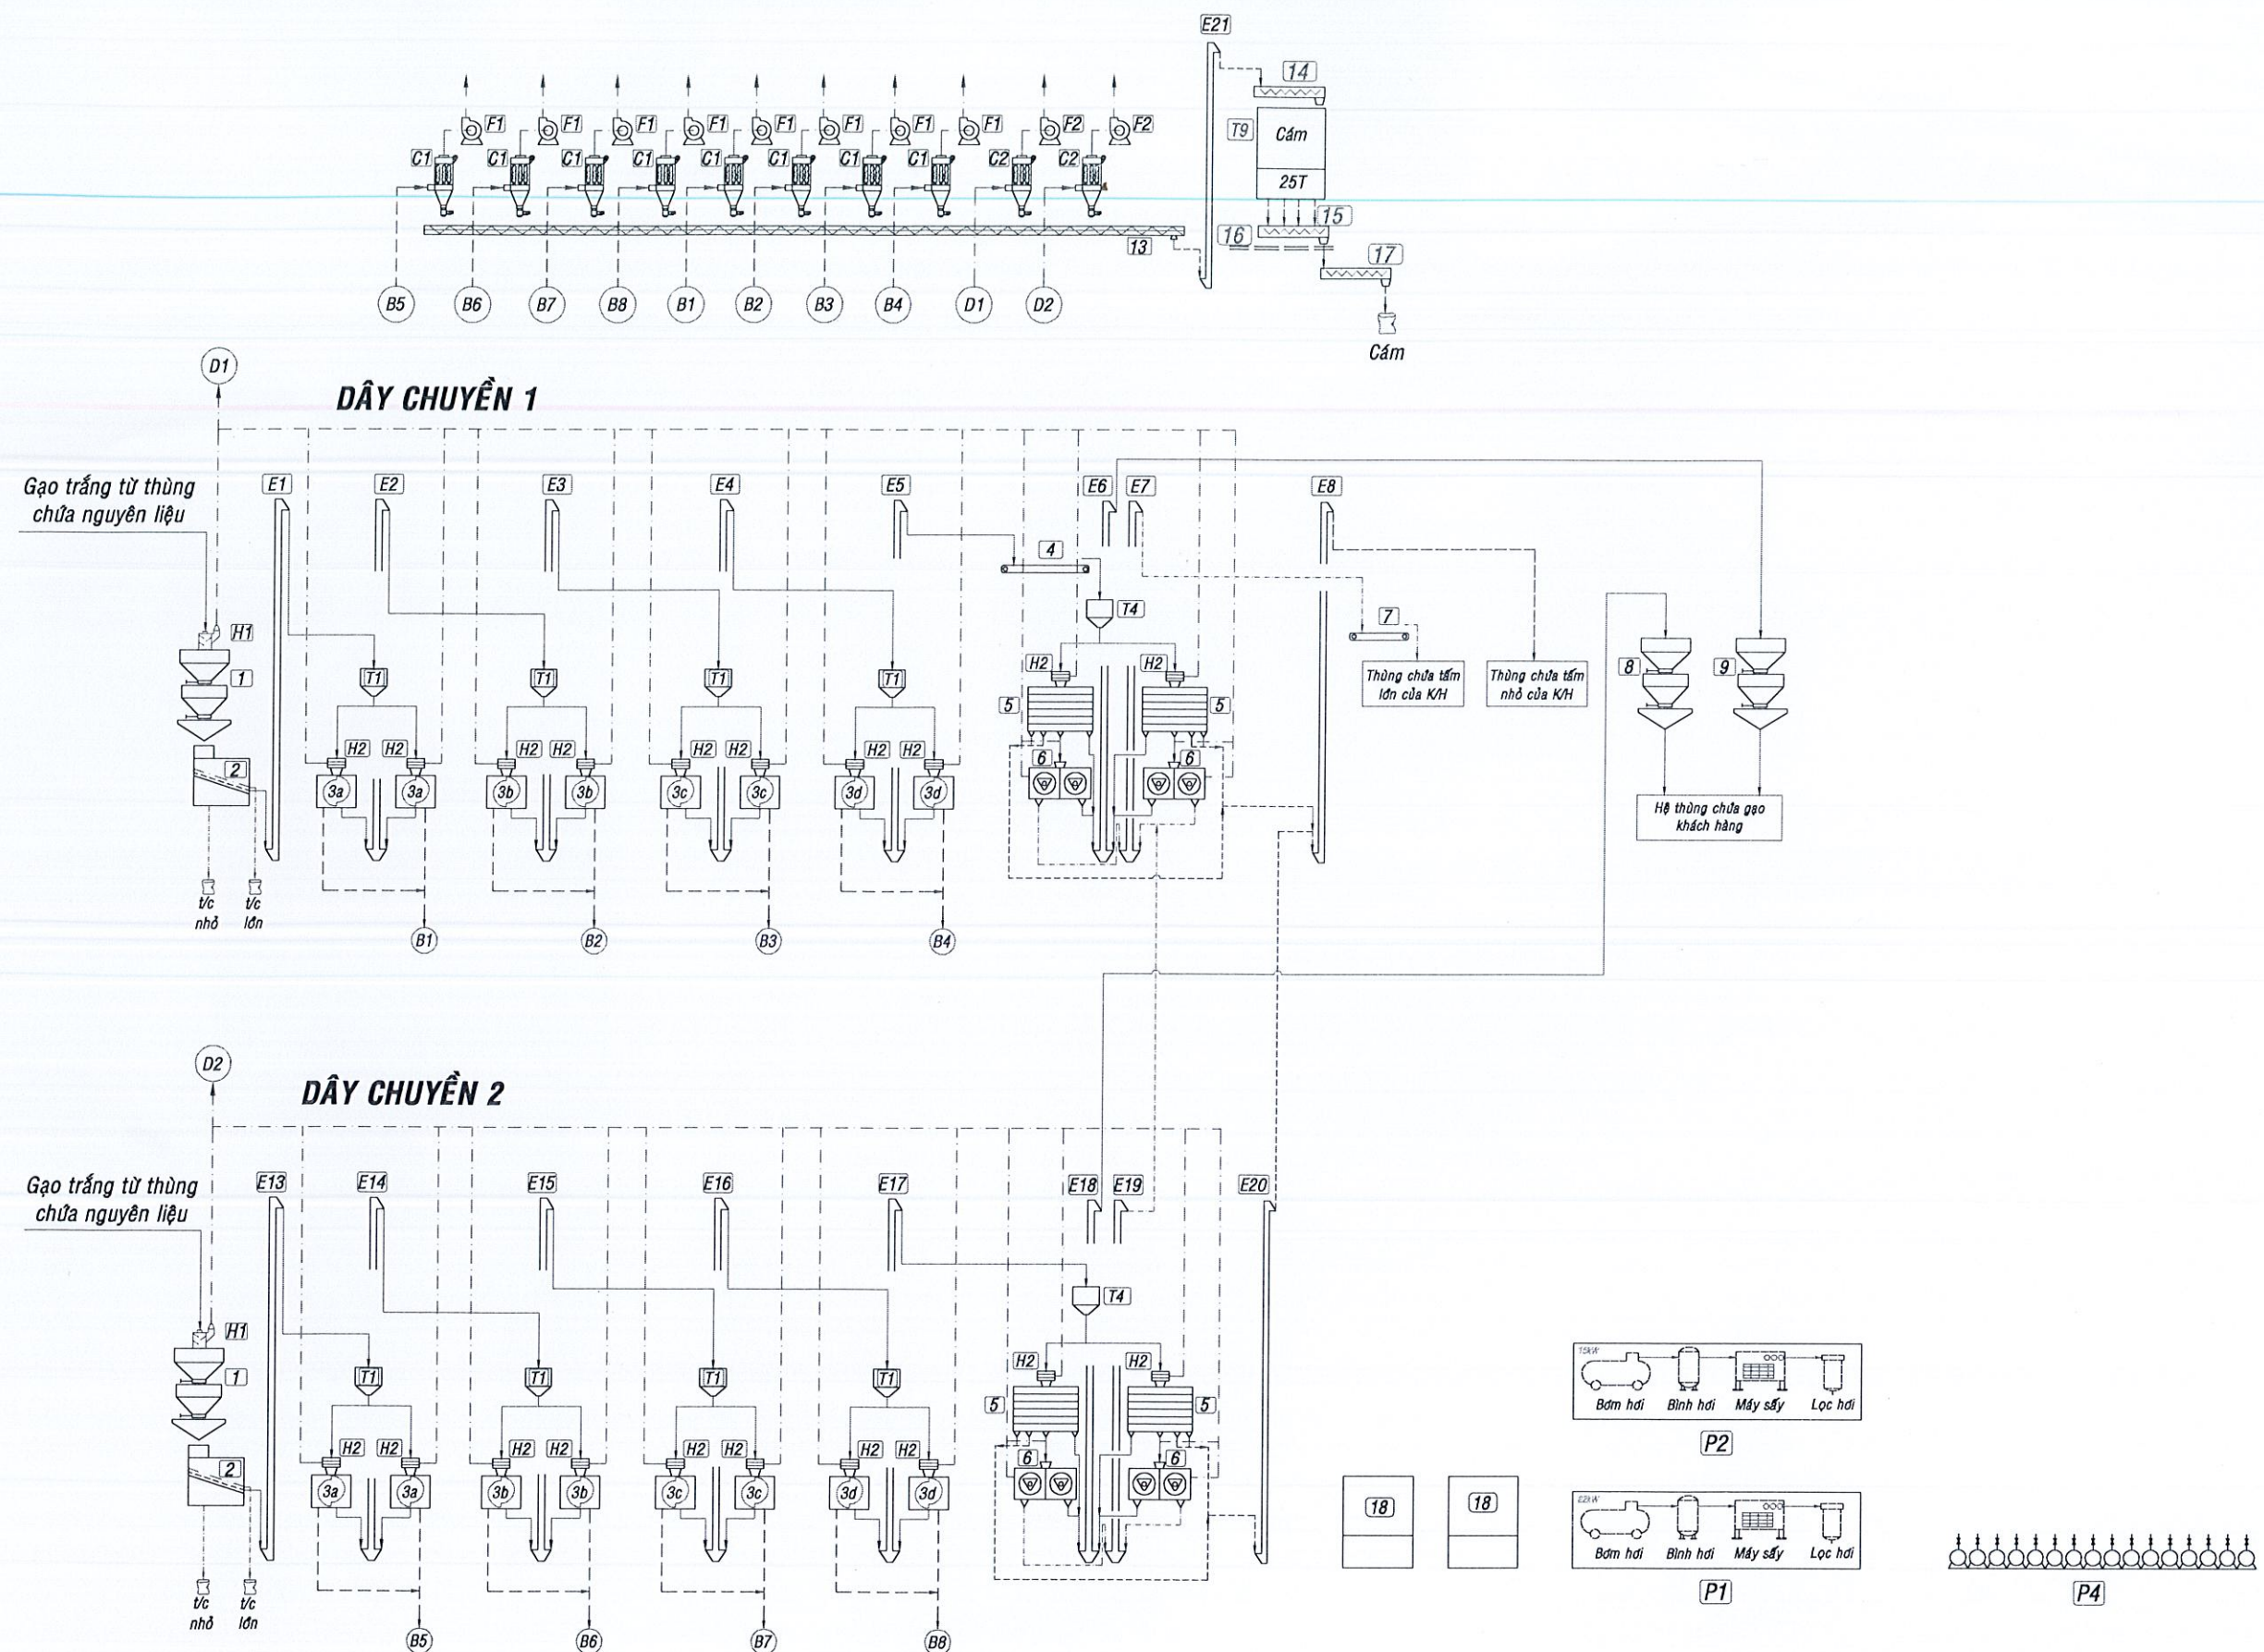

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Năng suất: 2x(20-24) tấn gạo trắng/giờ
- Công suất điện lắp đặt: $\approx 2315\text{kW}$
- Công suất điện tiêu thụ (ước tính): $\approx 1852\text{kW}$
- Ẩm độ gạo lúc đầu vào $<15\%$
- Kích thước lắp đặt (72x31x15,5)m

CÔNG TY TNHH LT PHƯƠNG ĐÔNG CƠ PHÂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG LONG AN BEN LUC, T. TAY					RP24-03VN25	
Tr. nhiệm	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	DÂY CHUYỀN ĐÁNH BÓNG - TÁCH MÀU 2x(20-24) TẤN GẠO TRẮNG/GIỜ	SL:	TL:
Thiết kế					KH:	TỜ : 01
Kiểm tra					LICO	
Duyệt				SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ		

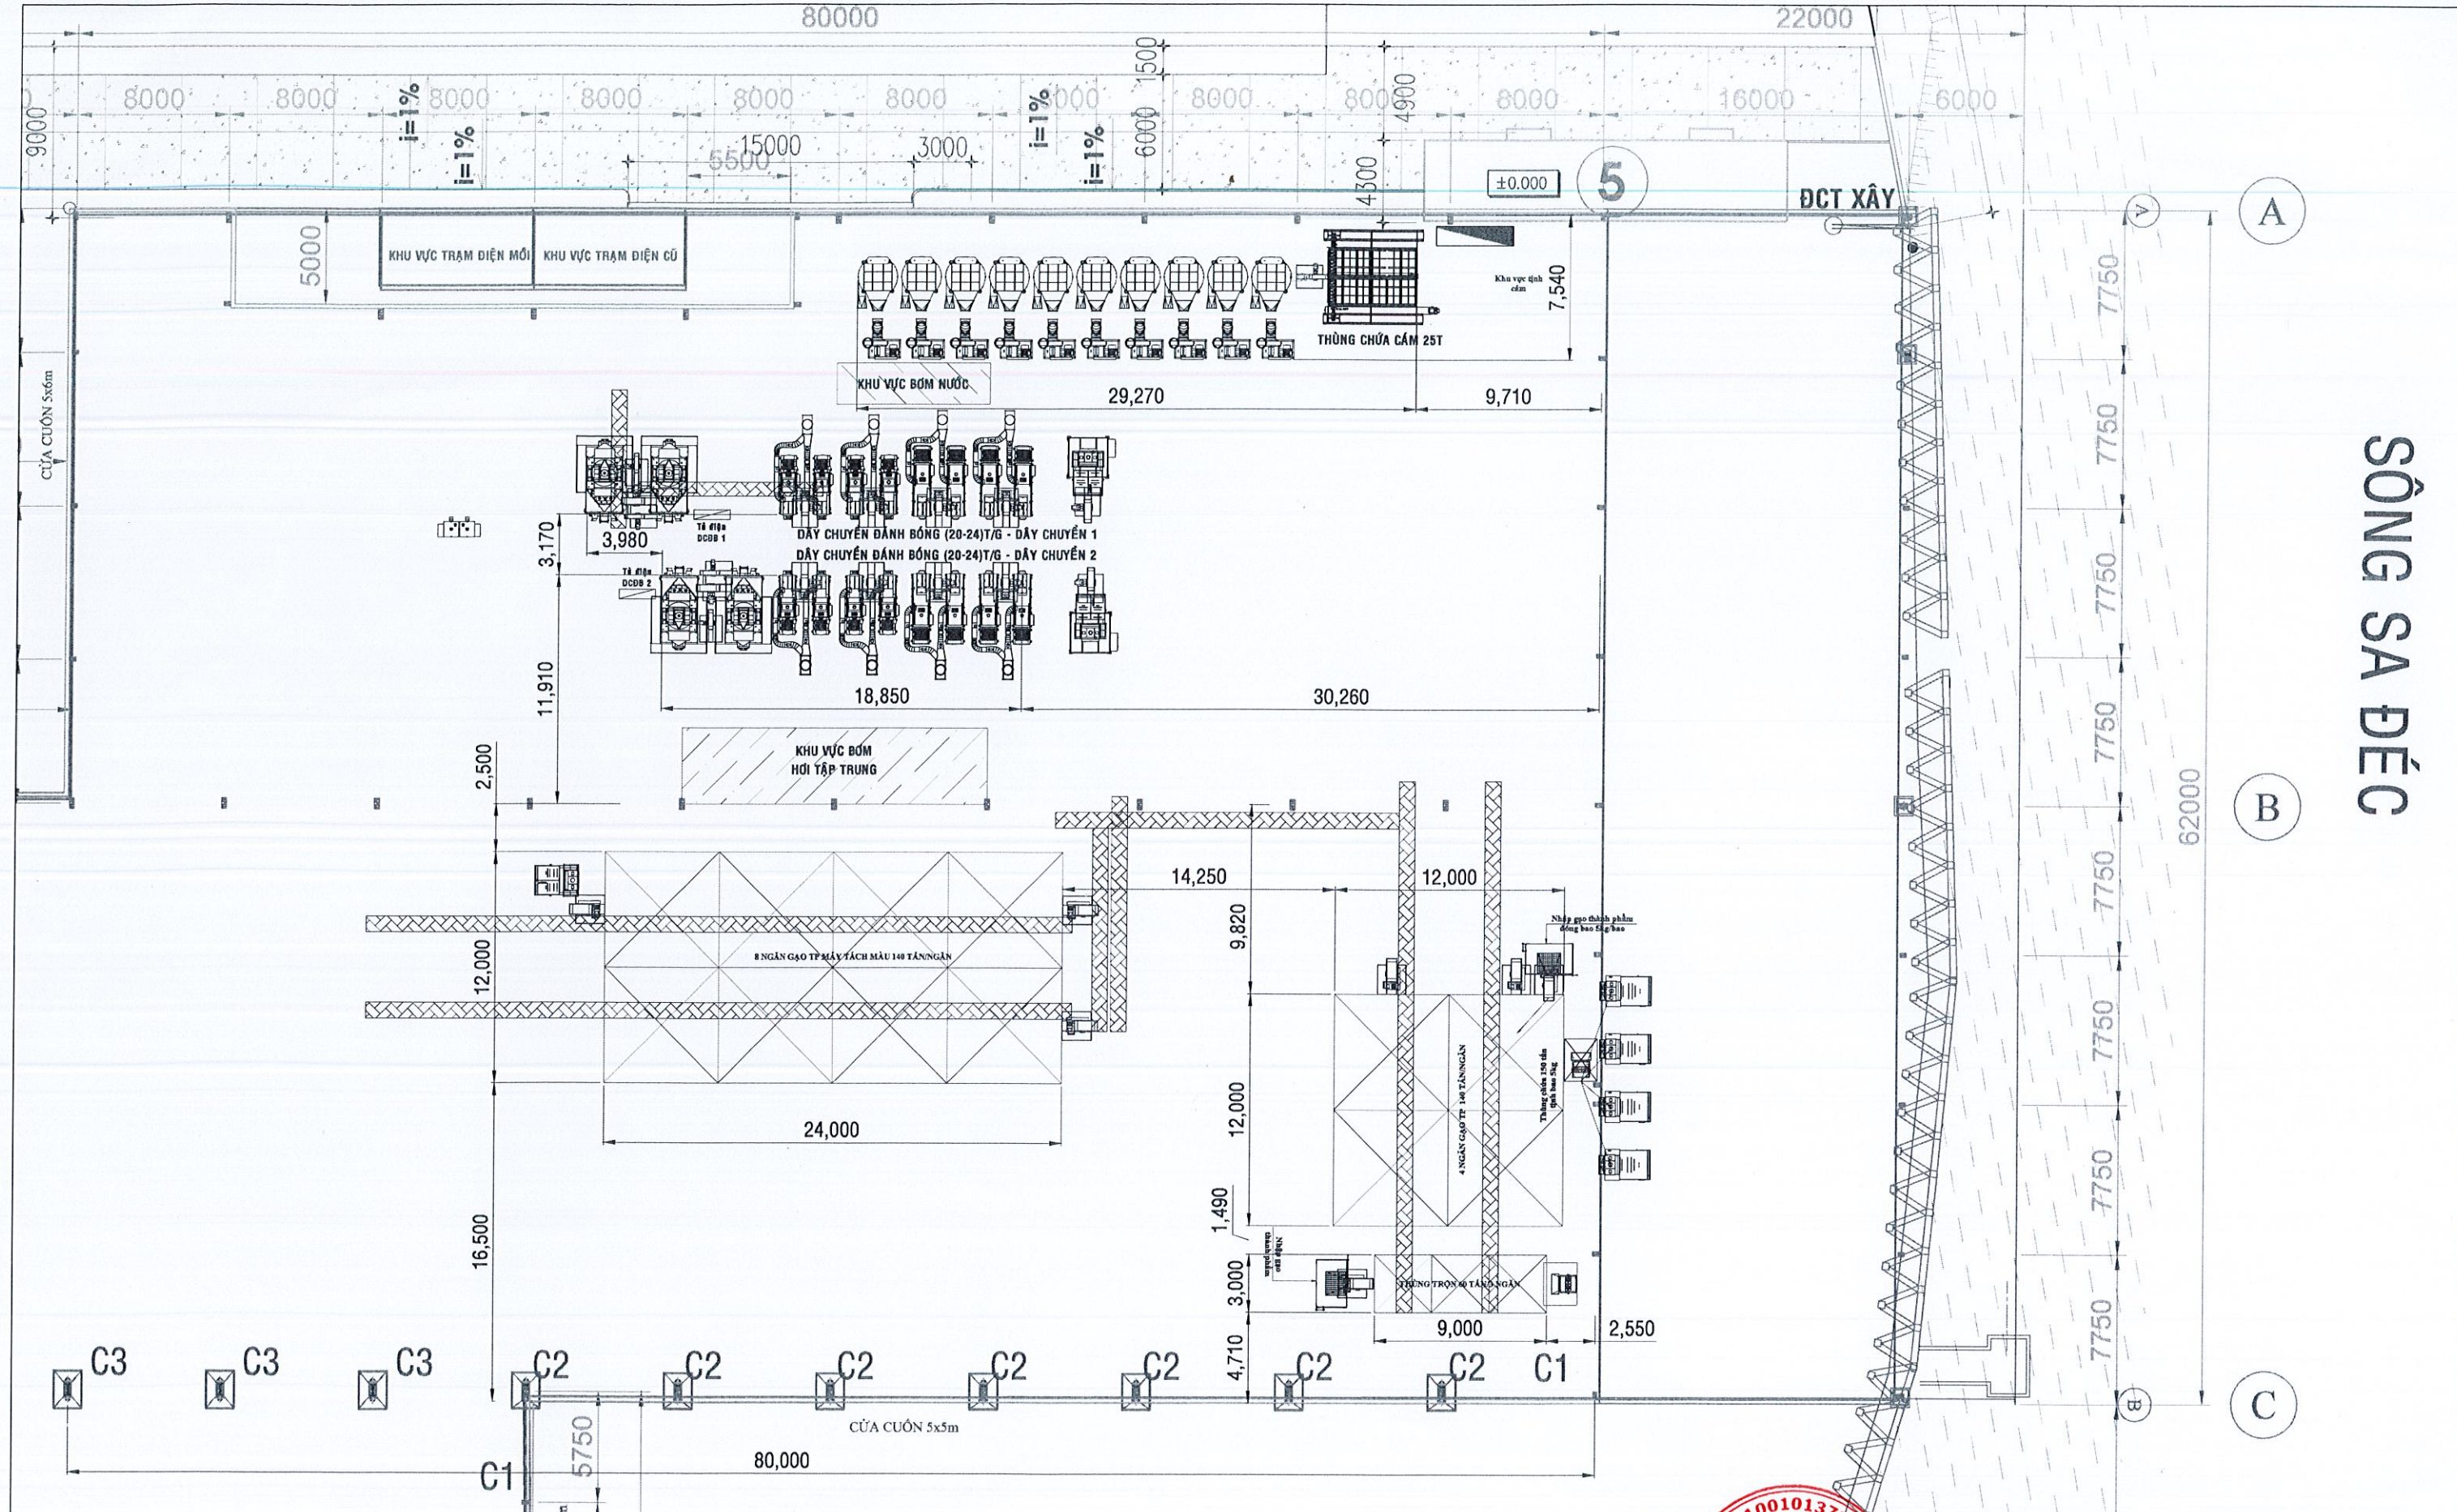

CÔNG TY TNHH LT PHƯƠNG ĐÔNG				RP24-03VN25	
Tr. nhiệm vụ	Họ và tên	Chữ ký	Ngày	DÂY CHUYỀN ĐÁNH BÔNG - TÁCH MÀU 2x(20-24) TẤN GẠO TRẮNG/GIỜ	SL: TL:
Thiết kế	LONG AN		29.1.26		KH: Tờ : 02
Kiểm tra				MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHU VỰC LẮP MÁY	
Duyệt					LICO

