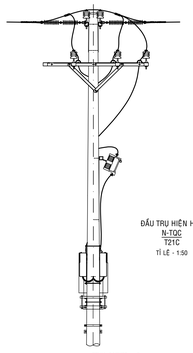

ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T21C
TỈ LỆ - 1:50

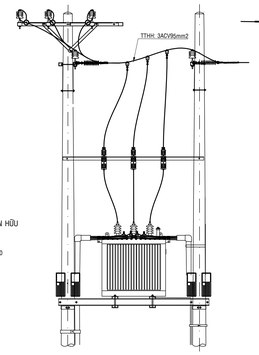


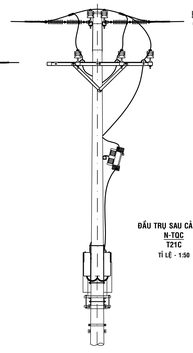

ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T21C
TỈ LỆ - 1:50

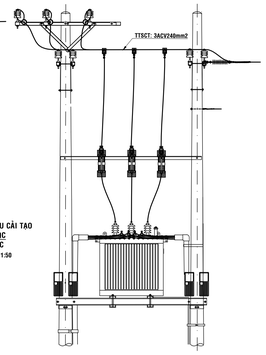


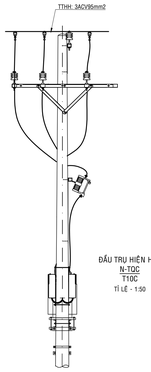


ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T10C
TỈ LỆ - 1:50

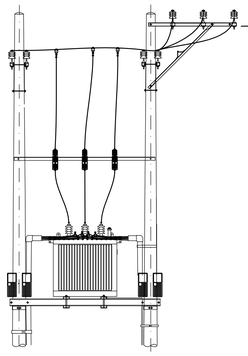

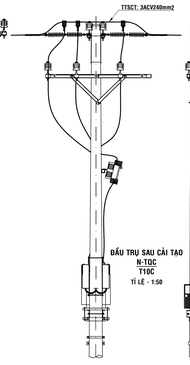


ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T10C
TỈ LỆ - 1:50

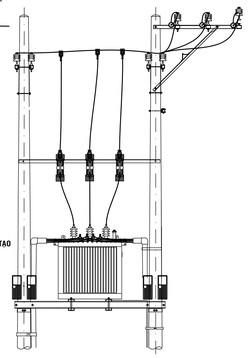

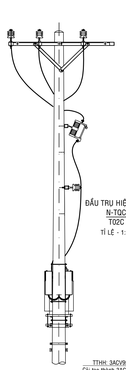

ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T02C
TỈ LỆ - 1:50

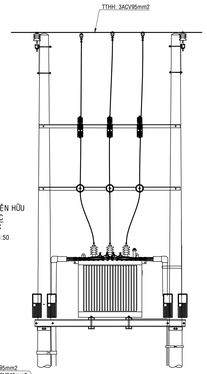


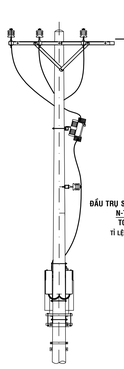

ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T02C
TỈ LỆ - 1:50

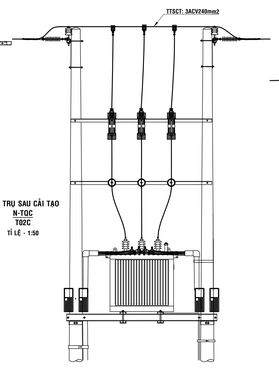


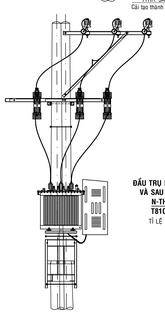


ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
VÀ SAU CẢI TẠO
N-THNH
T81C.6C
TỈ LỆ - 1:50

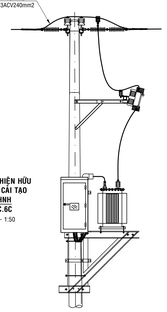



ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-THNH
T81C8C
(Trạm Phú Thọ Hòa 21/1 hiện hữu)
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-THNH
T81C8C
(Trạm Phú Thọ Hòa 21/1 hiện hữu)
TỈ LỆ - 1:50







CHI TIẾT ĐẤU NỐI GIỮA ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ VÀ CÁP TRUNG THẾ NỔI

Ghi chú: Sau khi đấu nối xong dùng băng keo cách điện hoặc ống gen co nhiệt bọc kín đầu nối lại

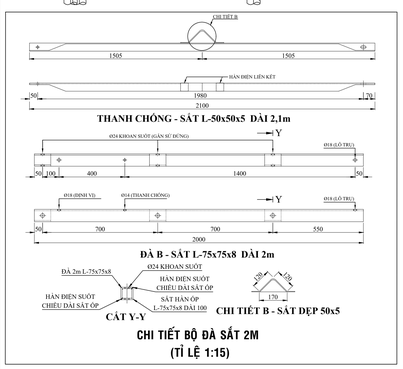


THANH CHỐNG - SẮT L-50x50x5 DÀI 2,1m




ĐÀ B - SẮT L-75x75x8 DÀI 2m




CHI TIẾT B - SẮT DẸP 50x5

CHI TIẾT BỘ ĐÀ SẮT 2M
(TỈ LỆ 1:15)

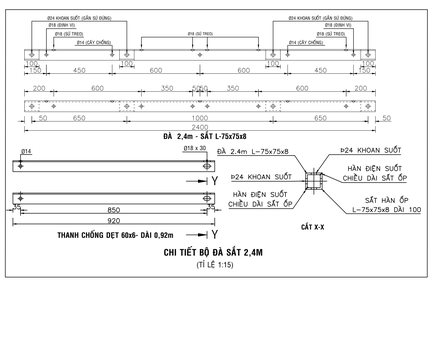


ĐÀ 2,4m - SẮT L-75x75x8




THANH CHỐNG DẸT 60x6- DÀI 0,92m

CHI TIẾT BỘ ĐÀ SẮT 2,4M
(TỈ LỆ 1:15)

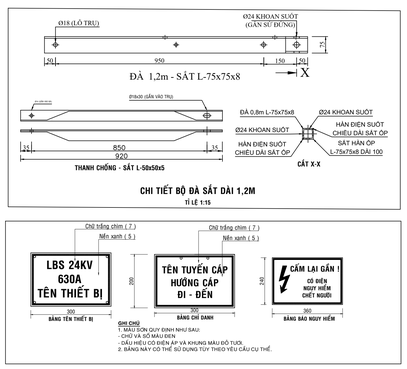


THANH CHỐNG - SẮT L-50x50x5

CHI TIẾT BỘ ĐÀ SẮT DÀI 1,2M
TỈ LỆ 1:15




GHI CHÚ
1. MÀU SƠN QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
- CHỮ VÀ SỐ MÀU ĐEN
- DẤU HIỆU CỐ ĐIỆN ẤP VÀ KHUNG MÀU ĐỎ TƯƠI.
2. BẢNG NÀY CÓ THỂ SỬ DỤNG TÙY THEO YÊU CẦU CỤ THỂ.




ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC T04C N-TQC T05C N-TQC T06C N-TQC T07C
N-TQC T08C N-TQC T10CA N-TQC T10C N-THNH T81C2C
N-TQC T09C N-TQC T11CA N-TQC T11C N-THNH T81C3C
N-TQC T10C N-TQC T11C N-TQC T12C N-THNH T81C7C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC T04C N-TQC T05C N-TQC T06C N-TQC T07C
N-TQC T08C N-TQC T10CA N-TQC T10C N-THNH T81C2C
N-TQC T09C N-TQC T11CA N-TQC T11C N-THNH T81C4C
N-TQC T10C N-TQC T11C N-TQC T12C N-THNH T81C5C
N-TQC T11C N-TQC T12C N-TQC T13C N-THNH T81C7C
TỈ LỆ - 1:50

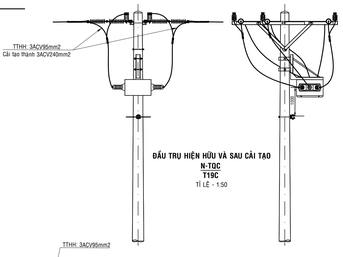


ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU VÀ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T15C
TỈ LỆ - 1:50

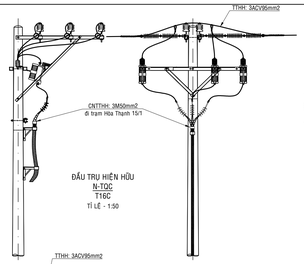


ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T16C
TỈ LỆ - 1:50

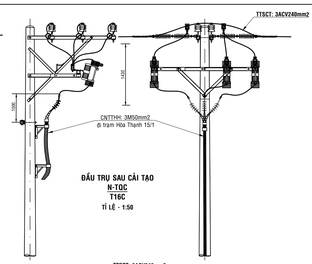


ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T16C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T12C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T13C
N-THNH
T81C3C
TỈ LỆ - 1:50






ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T07C
TỈ LỆ - 1:50



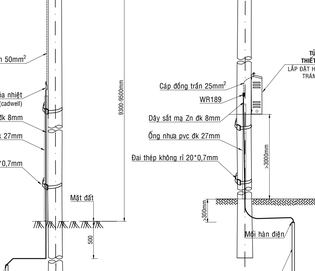


ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T07C
N-TQC
T13C
N-THNH
T81C3C
TỈ LỆ - 1:50






ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T05C
N-TQC
T06C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T05C
N-TQC
T06C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T03C
N-TQC
T04C
TỈ LỆ - 1:50

ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T03C
N-TQC
T04C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-TQC
T01C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-TQC
T01C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ HIỆN HỮU
N-THNH
T81C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-THNH
T81C
TỈ LỆ - 1:50




ĐẦU TRỤ SAU CẢI TẠO
N-THNH
T81C.1L
TỈ LỆ - 1:50




CHI TIẾT BỘ TIẾP ĐỊA LẶP LẠI

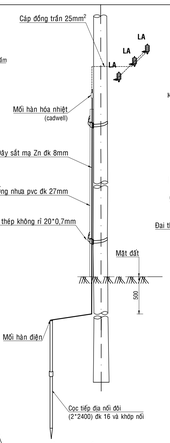


CHI TIẾT BỘ TIẾP ĐỊA LA




CHI TIẾT BỘ TIẾP ĐỊA LBS

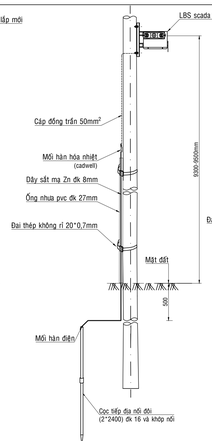


CHI TIẾT BỘ TIẾP ĐỊA LBS SCADA

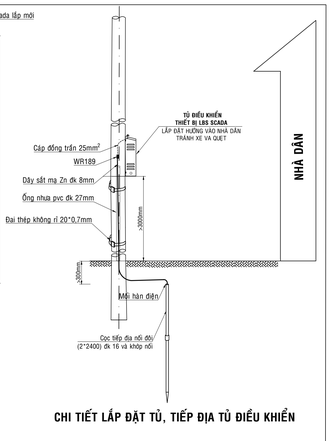


CHI TIẾT LẮP ĐẶT TỦ, TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỀU KHIỂN




CHI TIẾT GIÁ ĐỠ ĐẤU CÁP ĐƠN




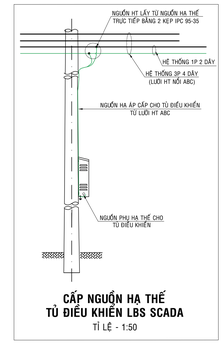


CẤP NGUỒN HẠ THẾ
TỦ ĐIỀU KHIỂN LBS SCADA
TỈ LỆ - 1:50

| CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN | |
|---|---|
| BẢN VẼ ĐÃ PHÊ DUYỆT<br>(Theo Quyết định số……/QĐ-PCCL ngày……tháng……năm 2026)<br>Chợ Lớn, ngày……tháng……năm 2026 | |

| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT | | | CÔNG TRÌNH: KIỆN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ NĂM 2026 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIÁM ĐỐC | | PHẠM SỸ QUỐC HƯNG | - BẢN VẼ CÁC DẠNG ĐẤU TRỤ THUỘC ĐOẠN TUYẾN CẢI TẠO DÂY TRUNG THẾ NỔI VÀ KÉO MỚI DÂY TRUNG THẾ NGẦM.<br>- CÁC CHI TIẾT PHẦN ĐIỆN | | |
| CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ | | PHẠM SỸ QUỐC HƯNG | | | |
| KIỂM TRA | | LÊ PHÚ CƯỜNG | | | |
| THAM GIA THIẾT KẾ | | NHIỀU THUẬN KHÁNH | BẢN VẼ: BCKTKT | NGÀY: ……/01/2026 | |
| VẼ | | NGUYỄN HƯNH MINH THƯ | TỈ LỆ | ĐÃ GHI | HỌA ĐỒ SỐ: 03/05 |