


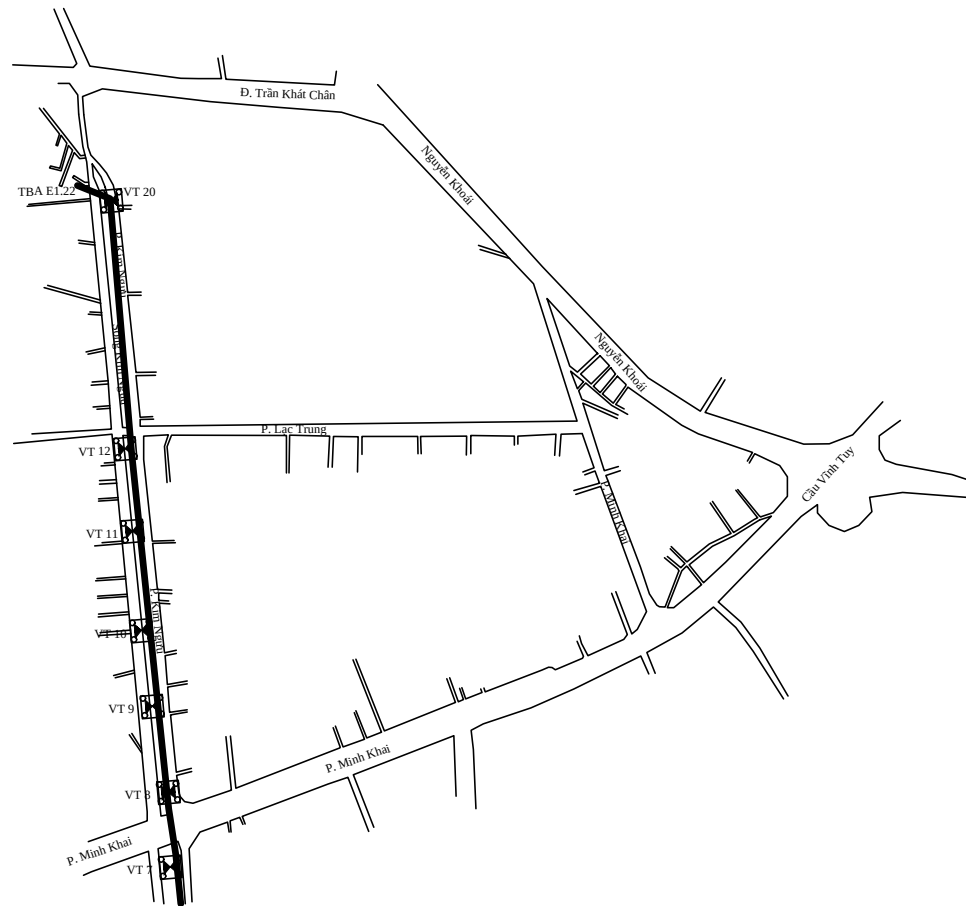

Cột	TBA E1.3	Póc tích	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6	VT7	VT8	VT9	VT10	VT11	VT12	VT13	VT14	VT15	Póc tích	TBA E1.22	Tổng
Cáp quang ADSS 24FO KV 300	150		120	237	240	234	252	253	258	230	232	269	250	275	145	128	130	67	60	3530
Néo cáp quang 01 hướng KV300			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		32
Gông treo cáp (cột cao thế)			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		32
Giá phối quang (ODF) 24 cổng	1																		1	2
Biển báo cáp quang				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		16
Ống nhựa xoắn HDPE 32/25	120																		40	160

CỘT TRÒN ĐIỆN LỰC CÓ SẴN

CỘT ĐƠN THÂN 110KV

CÁP QUANG NGẦM KÉO MỐI

BỂ 2 ĐẠN VUÔNG CÓ SẴN

CỘT 110KV

BỂ GANG CÓ SẴN

BỂ 3 ĐẠN VUÔNG CÓ SẴN

Ghi chú:

TT	Ngày sửa	Xác nhận
1		
2		
3		
4		

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC HÀ NỘI



Địa chỉ: Tầng 12, 13 Tháp B - 11 Cửa Bắc -
Ba Đình - Hà Nội
Tel: 0247 3051 108 - Fax: 0243 7301 1511

Tên công trình:

ĐẠI TU CÁC TUYẾN
CÁP QUANG KHU VỰC
BẮC SÔNG HỒNG VÀ
NỘI THÀNH NĂM 2026

Phó Giám đốc: Đoàn Phan Sơn	
Đơn vị kiểm tra: Phòng Quản lý vận hành hạ tầng Người kiểm tra Hoàng Anh Tuấn	
Đơn vị thiết kế: Phòng Quản lý vận hành hạ tầng Người duyệt Hồ Xuân Trường	
Người vẽ 1: Lê Việt Đức	
Người vẽ 2: Nguyễn Thái Dương	

Tên bản vẽ:

Tuyến cáp quang từ TBA
E1.3 220kV Mai Động - TBA
E1.22 Thanh Nhân

Ngày phát hành:/...../2025

Ký hiệu bản vẽ:

NT-05.1