


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY LẮP ĐIỆN LỰC HOÀNG KỲ				PHẦN HẠ ÁP		
CÔNG TRÌNH: HẠ NGẦM DƯỚI DÂY HẠ ÁP TẠI TỈNH PHỐ LÊ TRỌNG TẤN THUỘC KẾ HOẠCH 127 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI				TỦ PILLAR 600V-400A KÍCH THƯỚC 1200x725x425		
Giám đốc	Nguyễn Đức Tâm			BCKTKT	2024	HK.CBAE.2025-HĐ.05-18
C.N.T.K	Hà Đức Tuấn			Tỷ lệ:		
C.T.T.K.Đ	Phan Văn Hạnh					
Thiết kế	Hoàng Minh Bách					
Kiểm tra	Phan Văn Hạnh					



- Sử dụng cầu đấu
- Cấp cho tủ PL
- Cấp cho trụ phân dây
- 02 lộ 3 pha đến 120A
- 05 lộ 3 pha đến 80A
- 12 lộ 1 pha đến 63A

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY LẬP ĐIỆN LỰC HOÀNG KỲ			PHẦN HẠ ÁP		
CÔNG TRÌNH: HẠ NGẦM ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP TẠI TỈNH PHỐ LÊ TRỌNG TẤN THUỘC KẾ HOẠCH 127 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI			SƠ ĐỒ MỘT SỢI TỦ PILLAR 400A 01MCCB 3P-400A + 03MCCB 3P-250A		
Giám đốc	Nguyễn Đức Tân				
C.N.T.K	Hà Đức Tuấn				
C.T.T.K.Đ	Phan Văn Hạnh				
Thiết kế	Hoàng Minh Bách				
Kiểm tra	Phan Văn Hạnh		BCKTKT	2024	HK.CBAE.2025-HĐ.05- 19
			Tỷ lệ:		

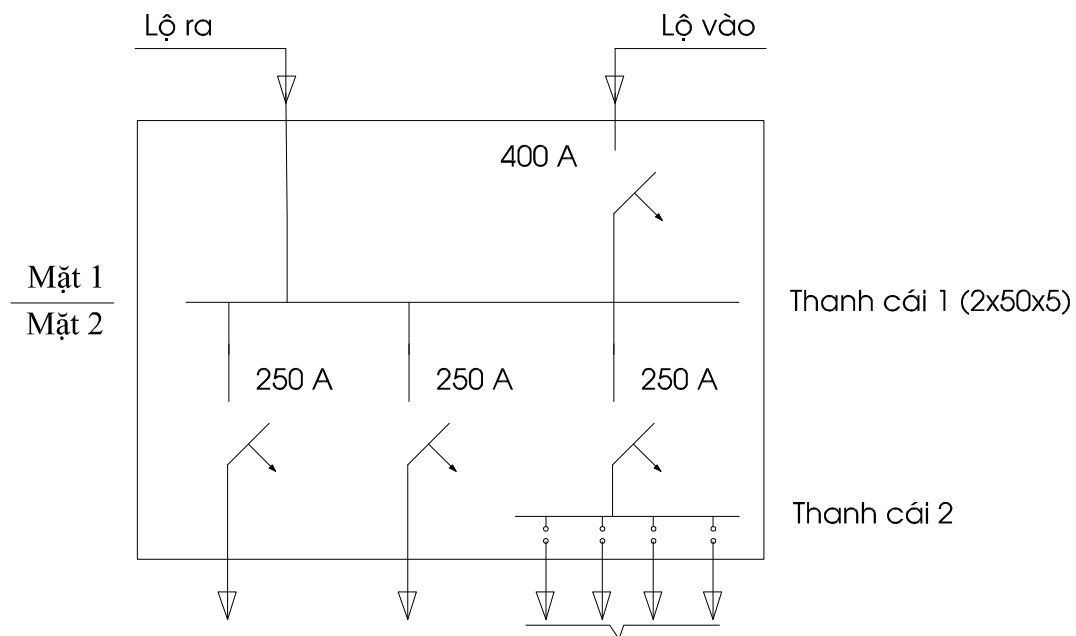