


7	Giáp nịt dây	1	TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI NẾO CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 120KN.
6	Yếm U lót dây	1	
5	Mắt nối trung gian	1	
4	Mắt nối kép	1	
3	Sứ cách điện thủy tinh 120KN	4	
2	Vòng treo đầu tròn	1	
1	Móc treo chữ U	2	Ghi chú
Số hiệu	Tên cấu kiện	Số lượng	

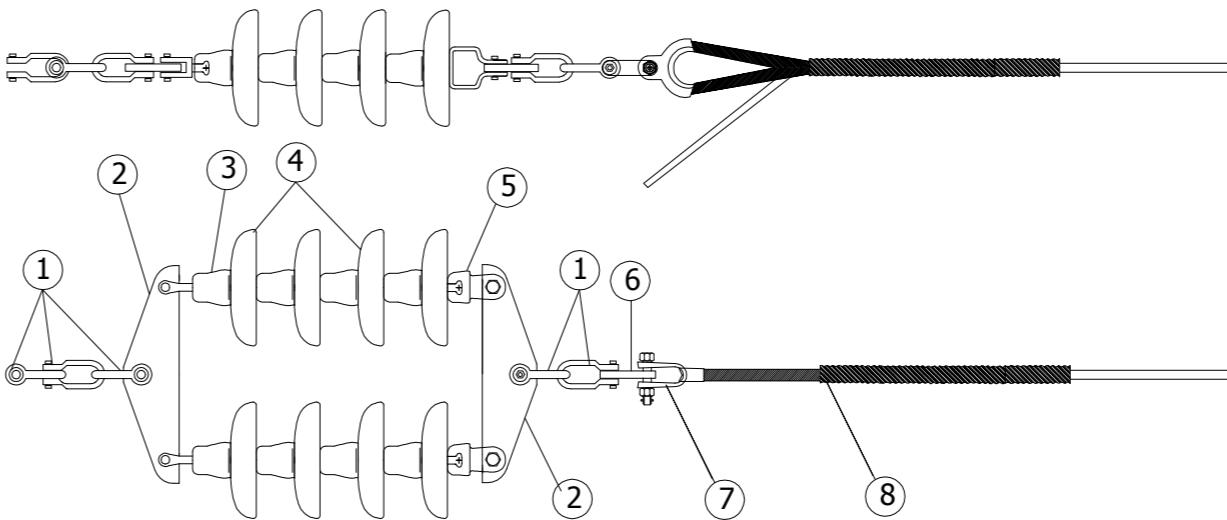

STT	TÊN CẤU KIỆN	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Móc treo chữ U	5	TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI NẾO CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 120KN.
2	Khánh kép	2	
3	Vòng treo đầu tròn loại U	2	
4	Cách điện thủy tinh 120kN	2x4	
5	Mắt nối kép	2	
6	Mắt nối trung gian	1	
7	Yếm U lót dây	1	
8	Giáp nịt dây	1	

GHI CHÚ

- PHỤ KIỆN VÀ CÁCH ĐIỆN SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC LẠI KHI CÓ NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ.
- YẾM U LÓT DÂY VÀ GIÁP NỊU DÂY PHÙ HỢP VỚI TIẾT DIỆN DÂY

Ghi chú:

Sửa đổi:

Stt	Ngày	
1	---	Khởi tạo
2	---	Chỉnh sửa

Chủ đầu tư:



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Dự án:

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẤP ĐIỆN
ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP LỘ 373, 374, 478,
469, 371, 376E10.6

Giai đoạn thực hiện:

LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tư vấn thiết kế:



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: 100 Trần Phú - Phường Hà Đông - TP Hà Nội

Phó giám đốc:	NGUYỄN NHẬT LINH
Chủ nhiệm đề án:	NGUYỄN NAM THANH
Chủ trì thiết kế điện:	BÙI ĐỨC DUY
Chủ trì xây dựng:	LÊ TIẾN THANH

Hang mục:

Tên bản vẽ:

CÁCH LẬP CHUỖI ĐỒ, CHUỖI NẾO 35kV
CHO DÂY BỌC

Năm:	2025	Tỉ lệ:
Số hiệu bản vẽ:	BVCT - 38A	